



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. inreg.: 17986 / 08.IUN. 2016

Referinta: Licitatie deschisa organizata de CONPET SA in vederea atribuirii contractului de lucrari de „Reabilitare a Rampei de incarcare titei Independenta, jud. Galati, Conpet S.A.”

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: Referitor la **NISA DE EXHAUSTARE** – un posibil furnizor face urmatoarele observatii : din Fisa de date atasata inteleg ca doar ventilatorul se va monta in exteriorul laboratorului pe fatada laterala.

Doresc sa atrag atentia asupra faptului ca in specificatia atasata cerintele sunt complet eronate: toate nisele chimice executate si testate conform EN 14175-1-2-3-6 trebuie sa exhauzeze un debit min. de 400mc/h la 1m deschidere/lungime de nisa. De ex: nisa cu lungimea de 1200mm exhauzeaza un debit de 480mc/h; nisa cu lungimea de 1500mm exhauzeaza un debit de 600mc/h; nisa cu lungimea de 1800mm exhauzeaza un debit de 720mc/h;

Pentru dimensionarea corecta atat a nisei cat si a ventilatorului de exhaustare avem nevoie de detalii/informatii tehnice:

a) va rugam sa ne precizati atat dimensiunile exterioare cat si cele interioare (utile) pentru nisa antiex solicitata

b) va rugam sa ne precizati daca se doresc servicii/utilitati in dotarea acesteia (ex: prize antiex).

c) va rugam precizati lungimea traseului de exhaustare (de la nisa la exterior/fatada laterala stanga). Acest lucru ne va ajuta la dimensionarea corecta a ventilatorului.

Raspuns: 1.

a) Debitul de aer exhaustat va fi 0-800mc/h reglabil iar dimensiunile exterioare pentru nisa antiex solicitata sa fie 1500x900x2380mm.

b) In dotarea nisei vor fi minim incluse:

- sistemul de iluminare exterior cu protectie IP56;
- incinta rezistenta chimic, exterior pal melaminat;
- geam sticla securit;
- controler digital pentru reglarea si mentinerea automata a fluxului de aer;
- sistem antiexplozie;
- blat de lucru rezistent la produse petroliere, solventi, acizi, baze;
- priza 230V-2buc;
- siguranta automata;
- dulap depozitare.
- etc.

c) Lungimea traseului de exhaustare va fi de 4m.

Nisa chimica cu exhaustare va fi conform specificatie:



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



- testata și certificată conform SREN 14175 -1-2-3-6-care reglementează construcția și funcționarea niselor chimice cu exhaustare;
- livrate cu Certificat de Conformitate cu EN 14175-1-2-3-6 , eliberat de TUV.

Intrebare 2: Va rugăm să atașați la clarificări Desen R-024 –menționat în deviz demontare instalație spuma, demontare inst. Racire și demontare legături la racord intrare ieșire produs Dn200- în care să se specifice calitatea materialelor, grosime și stas pentru flanșe oarbe și blinde.

Raspuns: 2. Atasat aveți desenul R-024 Blinda cu ochelari.

Flanșe oarbe DN80, DN200, PN10, tip 05, suprafață etansare B1, P280GH, SR EN 10222-2:2002

Intrebare 3: Va rugăm să precizați unde se cotează – tavan fals casetat, cu schelet din profile de aluminiu și plăci Rigips, la înălțimea de 3 m în sala de sedințe, sala de mese, laborator de producție și birouri – menționat în Memoriu tehnic Arhitectura. Pag. 4/7 și să transmiteți cantități de lucrări.

Raspuns: 3. În secțiunea S-S este indicat tavanul suspendat cu cota aferentă de 3.0 m.

În partea economică în documentul 28_A587-A-AM Antemasurătoare arhitectura rev.0 – Clădire administrativă la articolul 9 (CF24B1) este prinsă cantitatea de 57.2 mp (procurare+montaj).

Tavanul suspendat casetat cu structura profile aluminiu și plăci Rigips este menționat în memoriu tehnic și nota din planșa A01.

Intrebare 4: Va rugăm să precizați dacă se cotează gresie ceramică portelanată antiderapantă – așa cum se precizează în Memoriu tehnic Arhitectura. Pag. 4/7 sau gresie ceramică antiacidă și antiderapantă.

Raspuns 4: Se consideră gresie antiacidă și antiderapantă la laborator și portelanată și antiderapantă în rest (magazie, grupuri sanitare, holuri, dus, vestiar, sala mese, magazie arhivă). Ca preț sunt similare.

Intrebare 5: Referitor listă de utilaje F4 –Obiect 6-Instalații electrice, poz. 3 – Echipament electric în construcție Ex =16 buc conform fișa tehnică A587-E-08-SEE rev1.

Specificatia tehnică din faza DDE A587-E-08-SEE Rev 3 - Această Specificație cuprinde:

- Cutie de comandă locală motor =3buc
- Cutie cu întrerupător monopolar ON/OFF =1 buc
- Doza de derivatie pentru iluminat exterior =16buc

Va rugăm să precizați ce se cotează în F4.

Raspuns 5: Specificatia A587-E-08-SEE rev.3 cuprinde următoarele:

- cutie de comandă locală motor = 3 buc (se regăsesc în doc. 39_A587-E-13AM Antemasurătoare instalații electrice rev. 3 la poz 79 articolul ED25A1-asimilat): **PROCURARE+MONTAJ.**

- cutie cu întrerupător monopolar ON/OFF = 1 buc (se găsește în doc. 39_A587-E-13AM Antemasurătoare instalații electrice rev. 3 la poz 85 articolul EB11A1-asimilat): **PROCURARE+MONTAJ.**

- doza de derivatie pentru iluminat exterior = 16 buc (se găsesc în doc. 39_A587-E-13AM Antemasurătoare instalații electrice rev. 3 la poz 15 articolul ED25A1-asimilat): **MONTAJ**

În formularul F4 –Obiect 6- Instalații electrice în construcție Ex = 16 buc conform fișa tehnică A587-E-08-SEE rev3 va cuprinde doar - doza de derivatie pentru iluminat exterior = 16 buc: **PROCURARE.**

Intrebare 6: Referitor listă de utilaje F4 –Obiect 6-Instalații electrice, poz. 4 – Echipament electric în construcție normal = 35 buc conform fișa tehnică A587-E-09-SEN rev1 = 35 buc.



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: +40-244-516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Specificatia tehnica din faza DDE A587-E-09-SEN Rev 3 -se refera la **Corpuri de iluminat cu sistem telegestiune** = 35buc,

Va rugam sa precizati ce se coteaza in F4.

Raspuns 6: Specificatia A587-E-09-SEN rev. 3 cuprinde:

- corpuri de iluminat cu sistem de telegestiune = 35 buc (se gasesc in doc. 39_A587-E-13AM Antemasuratoare instalatii electrice rev. 3 la poz 40 articolul W2F04F01): **MONTAJ**

In formularul F4 -Obiect 6- Echipament electric in constructie normala = 35 buc conform fisa tehnica A587-E-09-SEN rev3 va cuprinde corpuri de iluminat cu lampa cu LED, cu sistem de telegestiune= 35 buc: **PROCURARE.**

Intrebare 7: Va rugam sa ne transmiteti reteta pt. norma de deviz "EI02XA - Verificare circuit de iluminat exterior" din antemasuratoare "Instalatii electrice".

Raspuns 7: In doc. 39_A587-E-13AM Antemasuratoare instalatii electrice rev. 3 la poz 84 articolul EI02XA va fi inlocuit cu W2J01A1.

Reteta pentru norma de deviz:

Articol W2J01A1-Verificare si incercare retele electrice aeriene noi
20141 electrician linii electrice aeriene cat. 4
20111 electrician linii electrice aeriene cat. 1
4803 autolab. mobil pt verificari electrice pe auto 3T

buc
ore 1.710
ore 1.712
ore 0.93

Atasat aveti desenul R-024 Blinda cu ochelari.

Va multumim.

DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Curteanu Veronica




SEF SERVICIU ACHIZITII

Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZITII

Exp. AP. ing. Mihail Laura

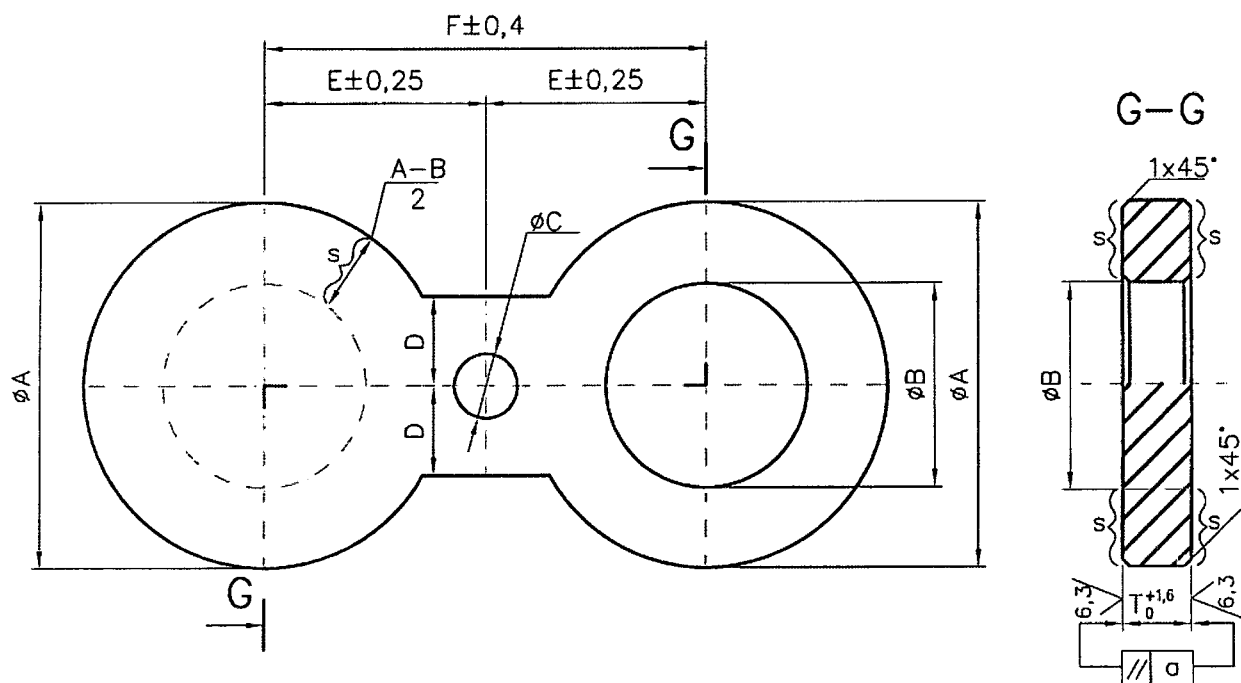

Dimensiune	Domeniul	Abaterea
A,B,C,D	<120	$\pm 0,8$
	120...315	$\pm 1,2$
	>315	± 2

DN	DIMENSIUNI mm							GREUTATE
mm	A	B	C	D	E	F	T	kg/buc
80	138	89	18	30	80,0	160	10	1,95
200	280	205	26	50	155,0	310	18	13,17

A	a
<100	0,10
100...250	0,16
250...630	0,25
>630	0,30

NOTA

Blindele executate cu aceste dimensiuni nu vor fi folosite in cazul existentei presiunii in tronsonul pe care acestea se monteaza. Scopul acestora este doar pentru izolare

NOTA

INAINTE DE INCEPEREA OPERATIEI DE DEBITARE SE VOR VERIFICA DIMENSIUNILE MATERIAL: P235GH, SR EN 10028-2

Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat
Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare							
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar		Denumire proiect		
T.M.	B.S.H.	I.A.	. CONPET S.A.		REABILITARE RAMPA DE INCARCARE TITEI INDEPENDENTA, JUD. GALATI		
ELLIS'92 arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica			BLINDA OCHELARI SUPRAFATA ETANSARE		Nr.: R-024 Scara: Index: A587 D-BD Data: 06.2016 Plansa: 1/1		
Material:			Masa:		REV.0		