














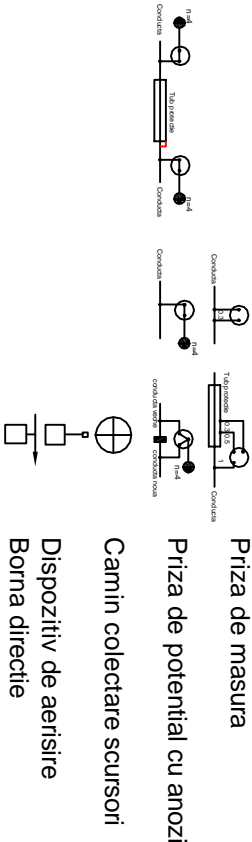


TRASEU CONDUCTA

MATERIALE FOLOSITE									
MATERIAL CONDUCTA Teava trasa Ø355,6 x 8,0mm, L 360N conf. SR EN ISO 3183:2013 - teava preizolata cu PE, tip N - v conf. DIN 30670 cu grosimea de min 2,5 mm conf. SR EN ISO 21809-1:2011; - mansoane termococontractile tip C50L la imbinari conf. SR EN 12068:2002		Medgidia - Tulcea							
TRAVERSARI APE, DRUMURI, CF IN TUB PROTECTOR Teava tub protectie Ø508 x 8,0mm, sudata longitudinal L 245N conf. SR EN ISO 3183:2013		Subtraversare in tub protector 1buc. x 15,0m (pich. 3 - 4)		Supratraversare in tub protector 1buc. x 29,0m (pich. 6 - 7)		NOTA: La supratraversare, tubul protector va fi izolat prin vopsire conform SR EN ISO 12944:2002		Subtraversare in tub protector 1buc. x 16,0m (pich. 19 - 20)	
SCHIMBARI DE DIRECTIE CU CURBE Teava CMF Ø355,6 x 10mm, SDN, L 360N in plan orizontal		 2 x 45 ° (pich. 1)				Lungime teava pentru curbe L= 18,0m		 2 x 45 ° (pich. 25)	
in plan vertical		 dreapta urcare coborare		 4 x 45 ° (pich. 6 - 7)					
PRESETUPE Ø20" / Ø14"		2 buc. (pich. 3 - 4)		 2 buc. (pich. 6 - 7)				2 buc. (pich. 19 - 20)	
INELE DISTANTIERE - tip ALTA M/N Ø20" / Ø14" amplasate la o distanta de 1,0m intre ele				18 buc.				32 buc.	
PROTECTIE CATODICA		 priza de potential cu 4 anozii pichet 1, 6 - 7, 25 priza de potential cu 4 anozii, la intersecție cu LEA, punct topografic 42							
LUCRARI SI INSTALATII AUXILIARE		intre pich. 3 - 4 				intre pich. 6 - 7 		intre pich. 19 - 20 	
CLASA DE SUDURA		clasa I-a de calitate a imbinarilor		sudate conform SR EN 14163:2004; control cu R.P. la traversarea CF, canal si DJ 224; 100% sudurile de pozitie, cuplari; in fir curent 25%					
SAPATURA		sapatura mecanizata 90%, sapatura manuala 10%, adancime sant 1,26 m, latime sant 0,90 m in fir continuu							
CULOAR DE LUCRU		16 m							
PROBE PRESIUNE		1) proba de rezistenta cu apa la 80 bar timp de min. 1 ora; 2) proba de etansitate finala cu apa la 70,4 bar timp de min. 8 ore.							
ARMATURI Flanse, robineti si elemente electroizolante		- Robinet cu sarter pana PN 64, DN 350 - 4 buc. (pichet 2 - 4, 19 - 20) - Flansa DN 350, PN 64 - 8 buc. (pichet 2 - 4, 19 - 20)							
BORNE SCHIMBARE DIRECTIE		 La cuplare (pichet 1)				 Pichet 10		 La cuplare (pichet 25)	

LEGENDA



Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de imatriculare J15/925/2005				Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIESTI	Pr. nr. 322/201
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire conducta de titei Ø14" Constanta - Baraganu, in zona Castelul - Cuza Voda - Mircea Voda, jud. Constanta, pe o lungime de cca. 12.580m"	Faza PT+CS+D
Sef proiect	Ing. Costea Paul				
Desenat	Ing. Radu Florin				
Proiectat	Ing. Costea Paul		Data: 2016	SCHEMA DE MONTAJ CONDUCTA Ø14" - Tronson 2	Pl. nr. 21