










DISTRIBUTIE ANOZI DE ZINC LA FUNDUL REZERVORULUI R9 STATIE DE POMPE CARTOJANI

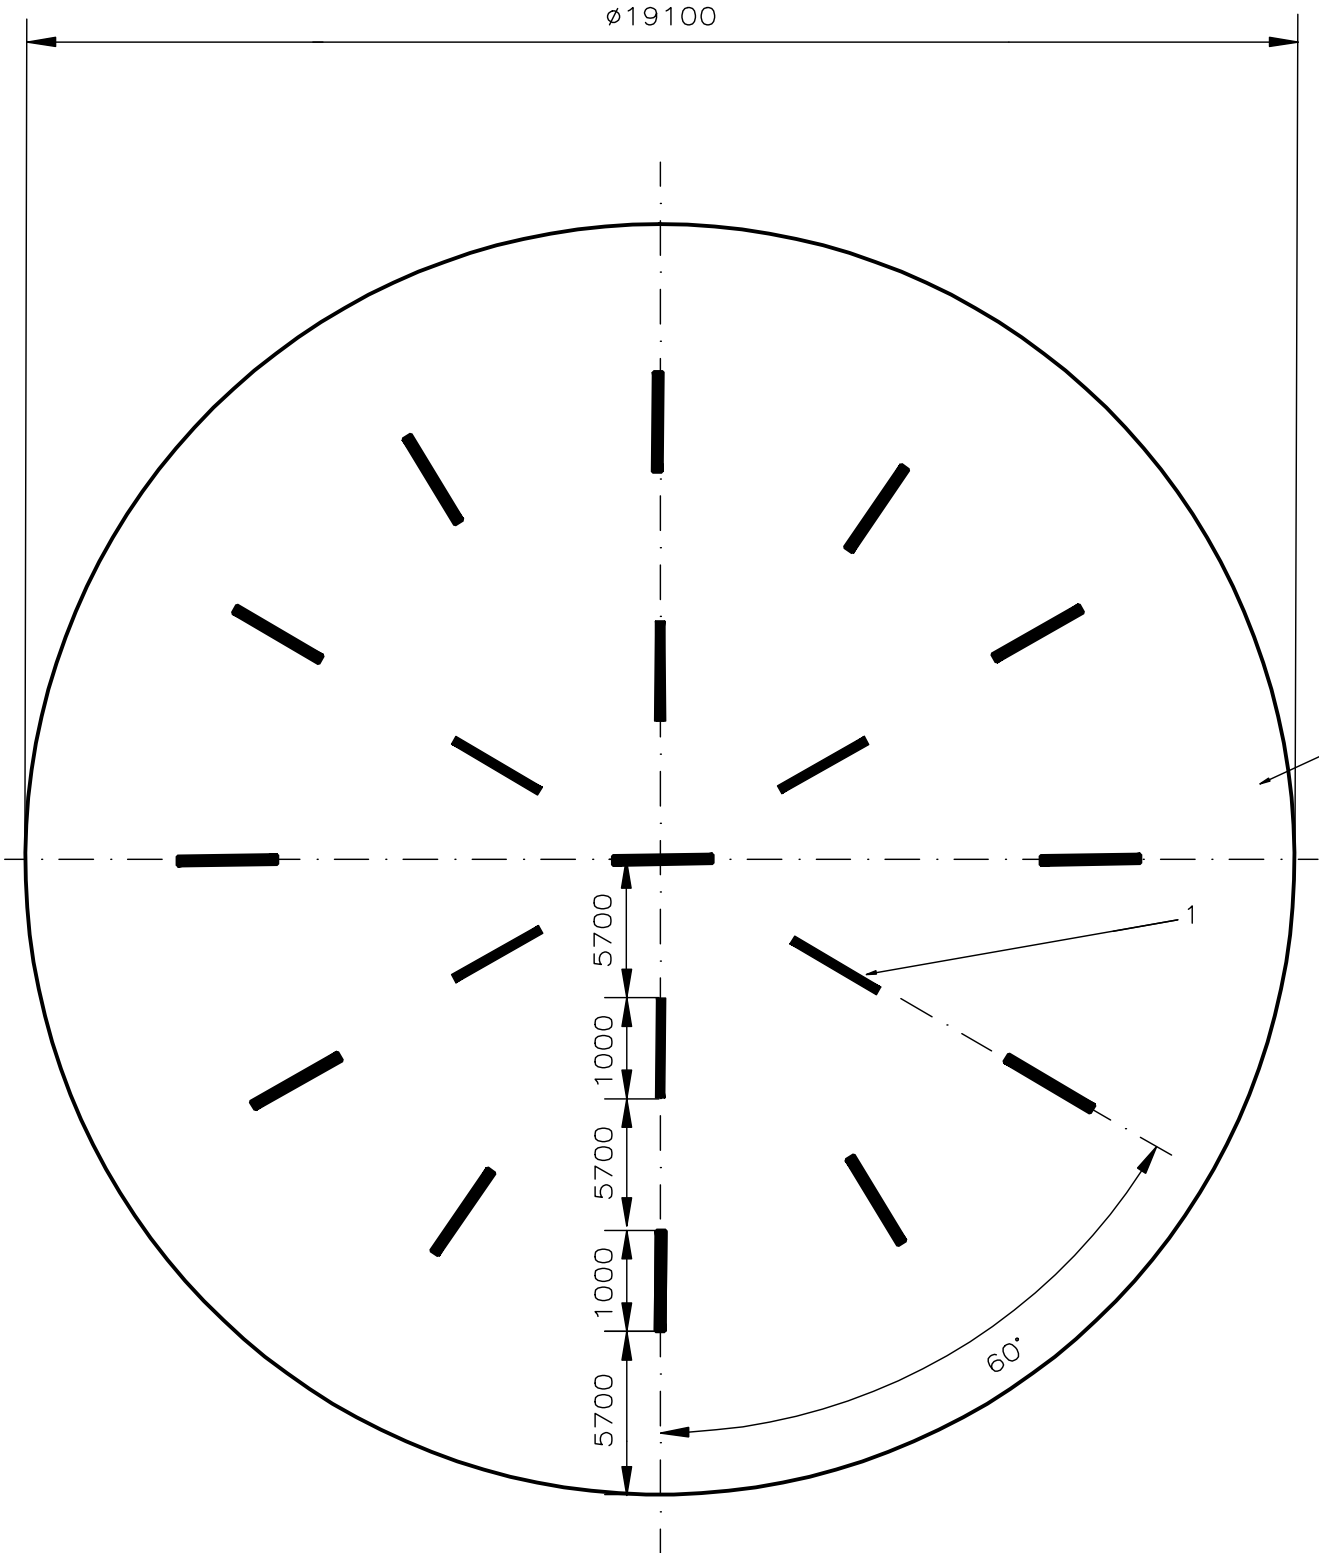

FUND REZERVOR

Nota:  
- In mod obligatoriu se vor utiliza anodi de zinc pentru temperatura inalta.

1	Anod de zinc pentru temperatura inalta			20			
Poz	Denumirea			Standard/Plan	Buc	Material	Obs.
							
							
							
Rev.	Descriere		Data	Semnat	Rev.	Descriere	
Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare							
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar			Denumire proiect	
Stefanica Oana	Stefanica Victor	Ionescu Androne	CONPET S.A. PLOIESTI			DEZAFECTAREA REZERVORULUI R9 TITEI (V=2889 mc) CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2500 mc) STATIA DE POMPARE CARTOJANI	
			Amplasare Anodi de Sacrificiu de Zinc Pentru Temperatura Inalta Pentru Protectie Catodica Interioara			Nr.: A614-PC-02	
			Material:			Masa: kg	
						Plansa:	