
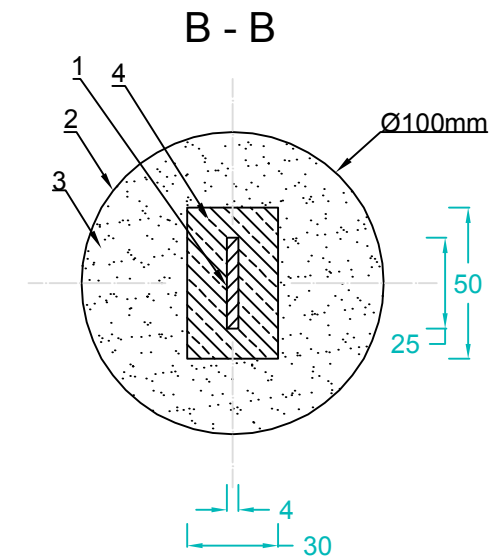
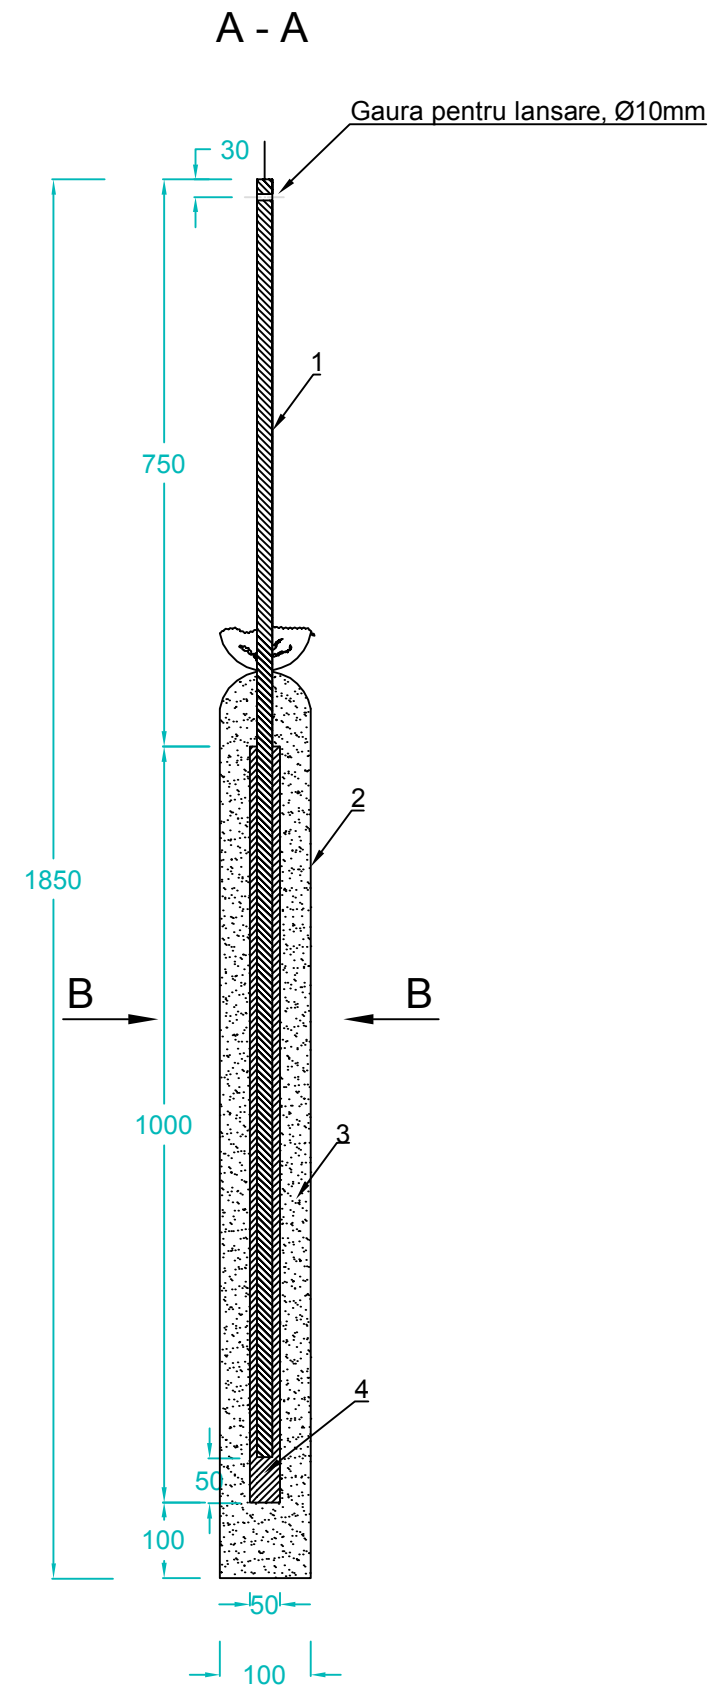


DETALIU ANOD GALVANIC

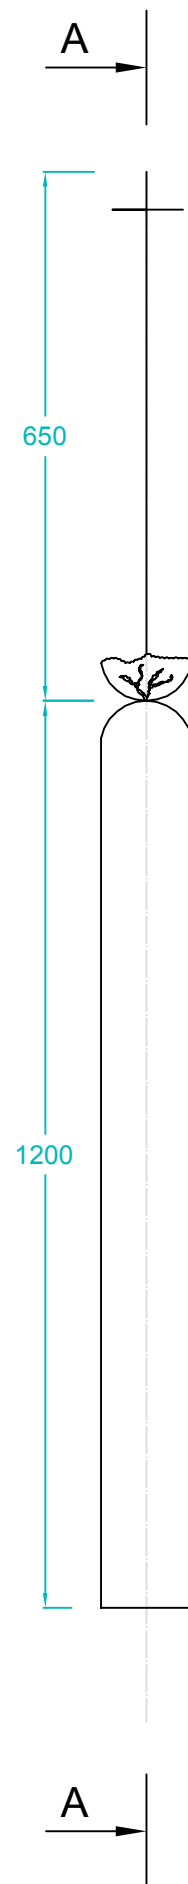

Amestecul regulator de coroziune este format din:

- bentonita 75%, STAS 2640-82
- gips 20%, STAS 5566-78
- sulfat de sodiu 5%.

Platbanda de conexiune electrica, barele de conexiune si imbinarile dintre acestea, precum si conexiunile dintre barele de conexiune si conductoarele electrice, se izoleaza prin acoperirea cu un strat de bitum de 2-4mm grosime.

Poz.	DENUMIRE	STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII
1	Bara de conexiune	STAS 908:90	1	otel zincat	banda 25 x 4 x 1700mm
2	Sac de ambalare	SR 6483-1:2008	1	fibre liberiene	
3	Amestec regulator de coroziune	STAS 2640:82 STAS 5566:78			
4	Masa activa	SR EN 1179:2006	1	zinc 99,99%	

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 345/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire tronson de conducta de titei Ø 10 3/4" F1 Barbatesti-Orlesti in zona Becsani - mal drept rau Cerna, comuna Fartatesti, jud. Valcea 500m de la gradina Suvar - V.S. mal drept rau Cerna"
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2017	Anod galvanic pentru protectie catodica si legare la pamant
Proiectat	Ing. Costea Paul			
				Faza PT+CS+D
				Pl. nr. 8