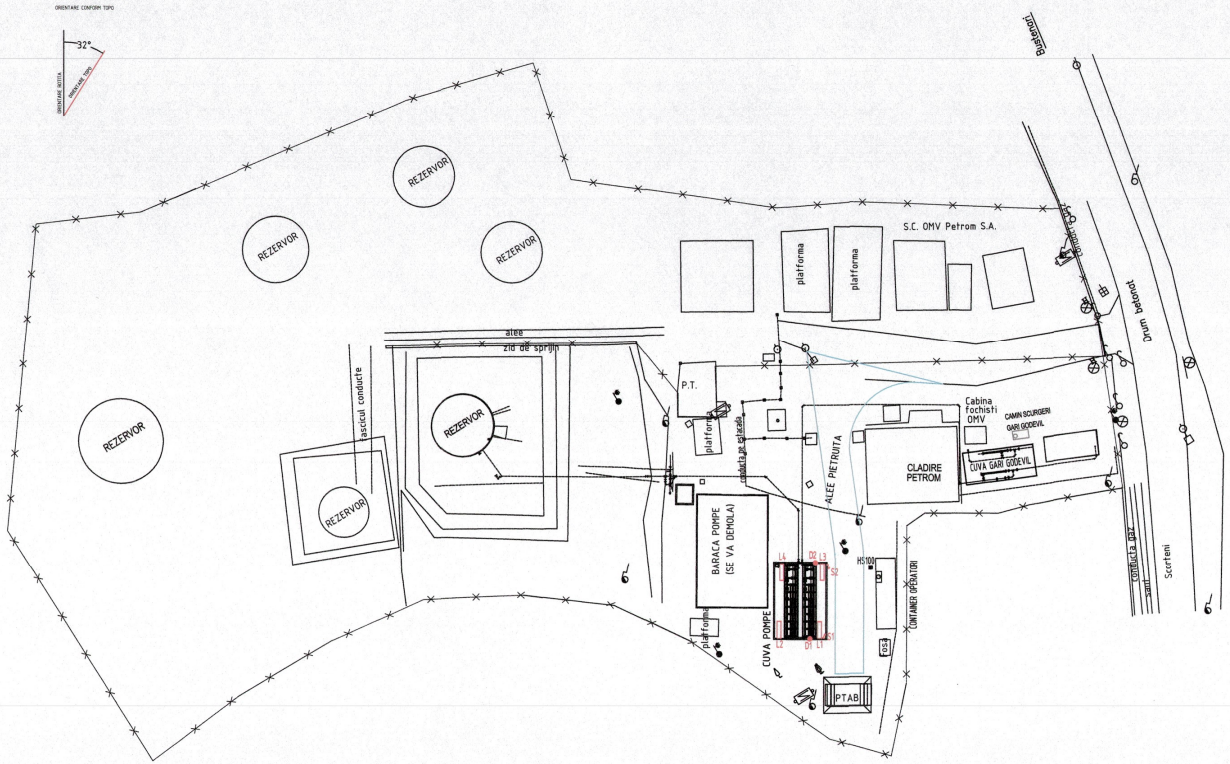

LEGENDA

CONDUCTE TEHNOLOGICE

LIMITA DE PROPRIETATE

LEGENDA / SPECIFICATIE DE APARATAJ

= Corp de iluminat cu LED-uri, montaj pe consola metalica / skid, 4800lm, in constructie antiexploziva IIA T3, eficienta luminoasa min. 115lm/W, 230Vc.a., IP65, IK02, 41W;

= Intrerupator, montaj pe consola metalica / skid, IP65, 230V, 16A, in constructie antiexploziva IIA T3.

SCHEMA DE INSTALARE



NOTE

1. Cablurile electrice vor fi instalate ingropat in pamant;
2. Intrerupatoarele vor fi montate pe conductorul de faza;
3. Se recomanda ca intrerupatoarele sa se monteze la inaltimea de 1,5m masurata de la aparat pana la nivelul platformei betonate pe care se va amplasa skid-ul;
4. Toate echipamentele instalatiei de iluminat vor fi in constructie antiexploziva IIA T3;
5. Stalpii metalici pe care vor fi instalate echipamentele de iluminat vor fi legati la priza de pamant.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Neagu Mihaela
2700624295882
Verificator de proiecte de instalații electrice
Autorizația nr. 933/04.16.2015
Valabilă până la data de: 18.04.2020

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICARILOR	DESENAT	VERIFICAT	APROBAT
04					
03					
02	07.2020	Revizie generala conform observatii beneficiar	Ing.C.Neagu	Ing.M.Voicu	Ing.G.Pantilica
01	02.04.2020	Emis pentru construire	Ing.C.Neagu	Ing.M.Voicu	Ing.G.Pantilica
00	08.2019	Prima revizie	Ing. C. Neagu	Ing. M. Voicu	Ing. G. Pantilica

RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
100015, PLOIESTI, STR. I. L. Caragiale, nr.49
TEL.: 0040 244 471 659
Engineering & Consulting e-mail: office@riaengineering.ro

CONPET
CONPET S.A. – 100559, PLOIESTI , STR. Anul 1848 ,nr. 1-3
TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro

NR. PROIECT	DESEN NUMAR	REV.
C.059.027	EL-PII-118	02

DENUMIRE PROIECT	Modernizare statie de pompare a titelului Mislea, jud. Prahova	SPECIALITATE: ELECTRIC	FAZA: PT+DE
INSTALATIA	STATIE DE POMPARE MISLEA		F.: A2
SCARA: 1/500	Denumire desen: INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT EXTERIOR TEHNOLOGIC		NUMAR PAGINA: 1/1