COPYRIGHT 2019 © Prezenta planșa cu toate elementele și informațiile conexe este proprietatea intelectuală a S.C. ENGINEERING & DESIGN S.R.L
Fără acceptul scris al S.C. ENGINEERING & DESIGN S.R.L desenul nu poate fi reprodus / copiat / împrumutat sau refolosit în afara părții de proiect careia i se adresează.
Acesta este desen CAD si nu va fi modificat manual

Legenda:
- conducta proiectata
- conducta existenta
- conducta ce se va dezafecta

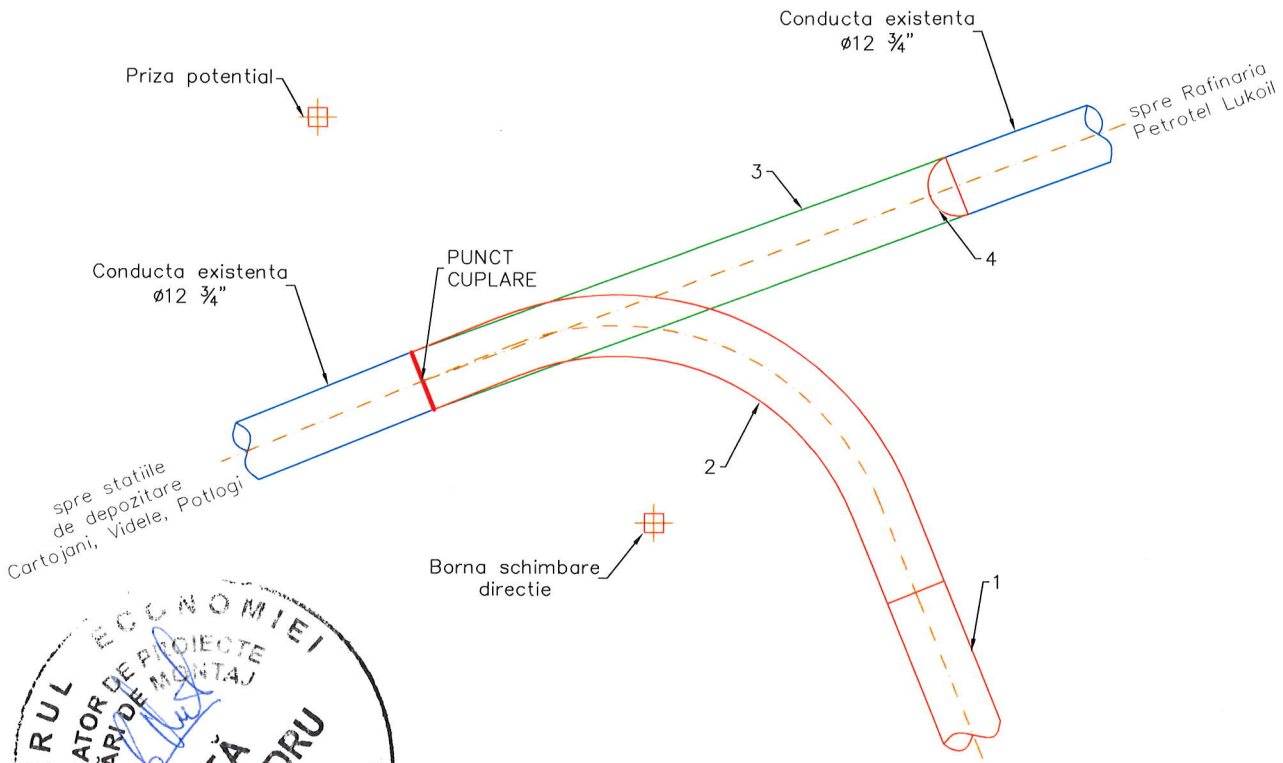

MINISTERUL ECONOMIEI
VERIFICATOR DE PROIECTE
LUCRĂRI DE MONTAJ
NIȚĂ
ALEXANDRU
Seria A
Nr. 0622
ROMÂNIA

NOTA:
- Se vor dezafecta ~3m din conducta existenta, incepand de la punctul de cuplare. La capatul ramas liber se va monta un capac Ø323.9 x 7.1, material L290NB;
- Calitatea imbinarilor sudate se va verifica astfel: 100% control vizual si 100% control R.T. sau UT pentru suduriile de pozitie;
- Pentru izolarea sudurilor se vor folosi mansoane termocontractile, C50L conform SR EN 12068/2002;

Poz.	DENUMIRE	Nr. desen sau STAS	BUC	MATERIAL	OBSERVATII	MASA kg/buc
4	Capac Ø323.9 x 7.1mm	SR EN 10253-2:2008	1	L290NB	-	-
3	Conducta existenta Ø323.9	SR EN 3183:2013	1	-	se vor dezafecta ~3 m din conducta existenta	-
2	Curba proiectata 90°, Ø323.9 x 10 mm	SR EN 3183:2013	1	L390NB	Rc = 1500	-
1	Conducta proiectata Ø323.9 x 8 mm	SR EN 3183:2013	-	L390NB	PROIECTATA	-

REVIZIA	DATA	DESCRIEREA REVIZIEI	REVIZUIT	VERIFICAT	APROBAT
0	11.2020	Tema de proiectare S-CA 185/03.07.2019 / Documentatie avizata	Victor DINITA	Liviu ANDREI	Antonio TACHE

MATERIAL	MASA NETA	SCARA	DATA	Nr. Proiect
-	-	1:40	11.2020	CON-001 2019

Proiectat	Victor DINITA	"STUDIU DE SOLUTIE SI PROIECTARE PRIVIND PROTEJAREA CONDUCTELOR DE TRANSPORT TITEI ø12" SI ø14 CARTOJANI, TRASEU SITUAT INTRE LINIILE CF TRIAJ BRAZI SI STRADA GHIGHIULUI, ORAS PLOIESTI, PE LUNGIME TOTALA DE 110M"
Desenat	Victor DINITA	
Verificat	Liviu ANDREI	
Aprobat	Antonio TACHE	

Faze proiect: P.T.

CONPET

Detaliu cuplare conducta proiectata la conducta existenta pichet P100 – ø12 ¾"

CON-001/2019-B1.07	REVIZIA 0	PLANSA -	FORMAT A4