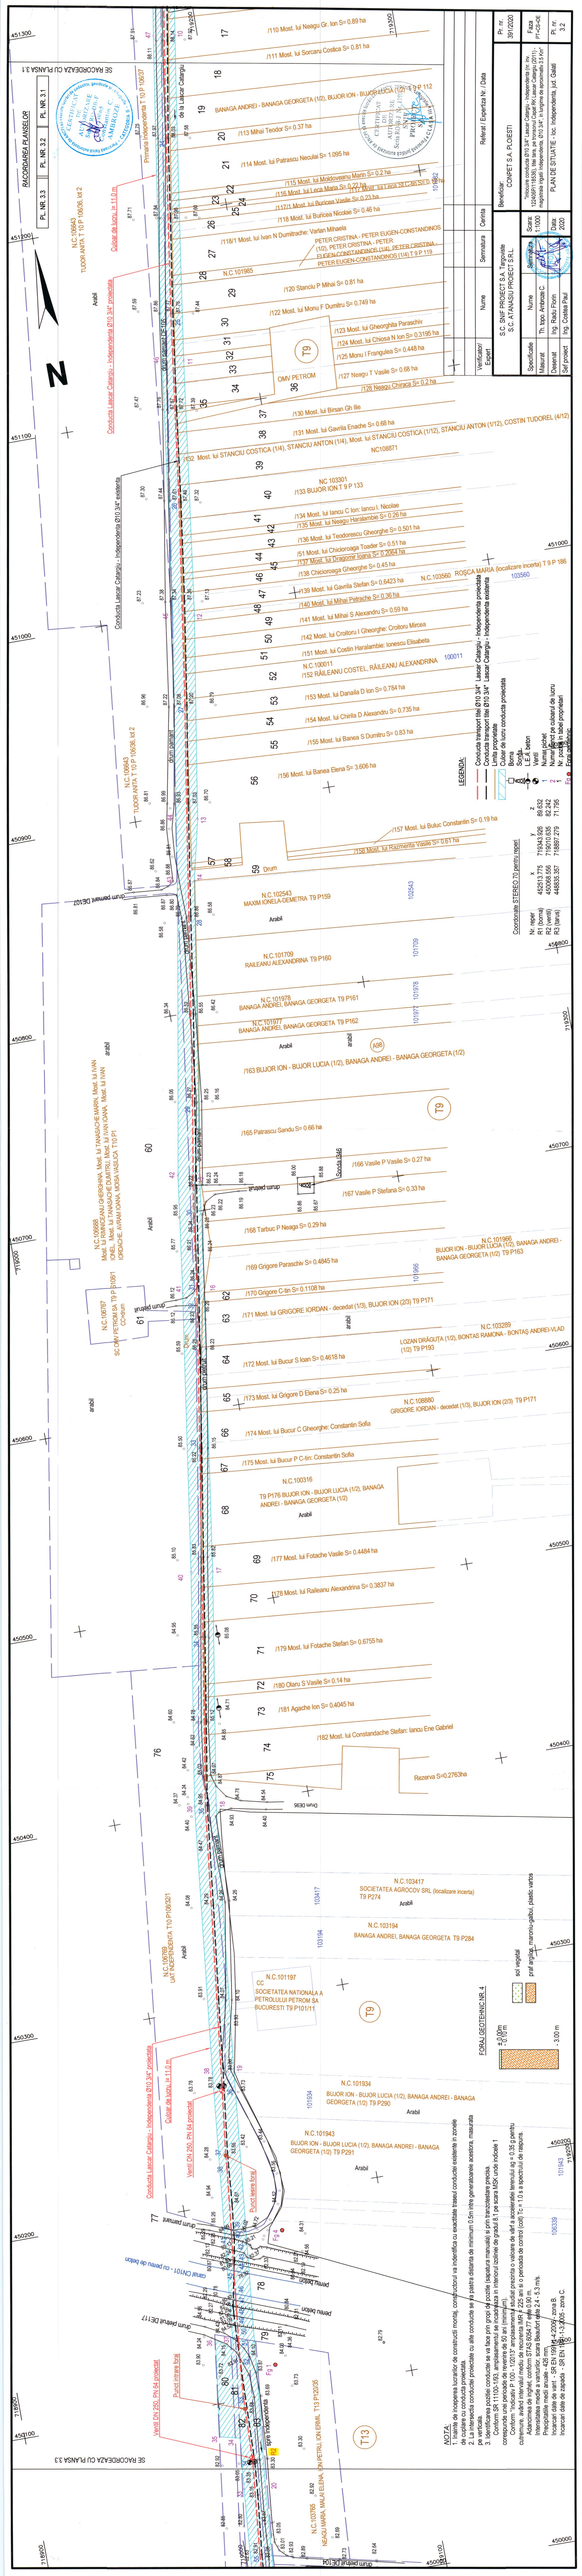
Beneficiar: COMPET S.R.A. PLOIEȘTI
Obiectiva conform PUZ-Lărgire Calarigu - Independenței în zona Independenței - Calea Ploiești, aprobat prin HCL nr. 235/2017, modificat prin HCL nr. 207/2019 și prin HCL nr. 235/2020
PLAN DE SITUAȚIE - loc: Independenței, jud. Galați
Proiectant: S.C. Dalif PROIECT S.A. Târgoviște
S.C. ATANASIU PROIECT S.R.L.
Scara 1:1000
Data: 2020
Pl. nr. 391/2020
Fișa PT+CS+DE
Pl. nr. 3.2
Verificatori legislație
Nume
Semnătura
Cerința
Referat Expertiza Nr / Data
Șef proiect
Arh. Radu Florin
Arh. Costea Paul
Desenat
Th. Ing. Antonie C.
Întocmit
Ing. Radu Florin
Arh. Antonie C.
RACORDAREA PLANSELOR
PL. NR. 3.1
PL. NR. 3.2
PL. NR. 3.3
SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA 3.1
SE RACORDEAZĂ CU PLANȘA 3.3
N
LEGENDA
Limita proprietate
Limita imobil
Bordura
Gard
Stâlp
Arbori
Arbuști
Numere cadastrale
Numere parcele proprietari
Fîntână
Conducta transport gaz Ø12 3/4" - Lărgire Calarigu - Independenței proiectată
Conducta transport gaz Ø12 3/4" - Lărgire Calarigu - Independenței existentă
Limita de protecție a conductei proiectate
Limita de protecție a conductei existente
Coordonate STEREO 70 pentru imobil
Nr. imobil
X
Y
R1 (nord)
R2 (vest)
R3 (sud)
R4 (est)
NOTA:
1. Lucrările de mișcarea turnărilor de construcții montaj, construcțiilor și a indeplinirii cu executarea lucrarii conducte existente în zonele de protecție conducte gaze naturale.
2. La intersecția conductei proiectate cu alte conducte se va păstra distanța de minimum 0,5m între generatoarele acestora, măsurată pe verticală.
3. Conform SR 11100-1/93, amplasamentul se încadrează în intensități zonale de gradul 8,1 pe scara MSK unda indicele 1 corespunzătoare perioadei de revenire de 225 ani.
Conform Indicativ P 100-1/2013* amplasamentul studiat prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,35 g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și o perioadă de control (colț) Tc = 1,0 s a spectrului de răspuns.
Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77 este de 0,90 m.
Intensitatea medie a seismelor: scara Beaufort grad 2,4 - 5,3 m/s.
Presiunea de referință a vântului: 0,4 kPa.
Încărcări date de vent - SR EN 1991-1-4:2006/ zona B.
Încărcări date de zăpadă - SR EN 1991-1-3:2006 - zona C.
Conducta Lărgire Calarigu - Independenței Ø12 3/4" existentă
Conducta Lărgire Calarigu - Independenței Ø12 3/4" proiectată
Gard din sârmă cu 1,1 l.m.
Gard din lamă cu 1,1 l.m.
Gard din plasă cu 1,1 l.m.
Gard din lemn cu 1,1 l.m.
Gard din beton cu 1,1 l.m.
Gard din fier forjat cu 1,1 l.m.
Gard din fier forjat cu 1,1 l.m.
Gard din fier forjat