Conditie de montare

a radiatoarelor in nisa

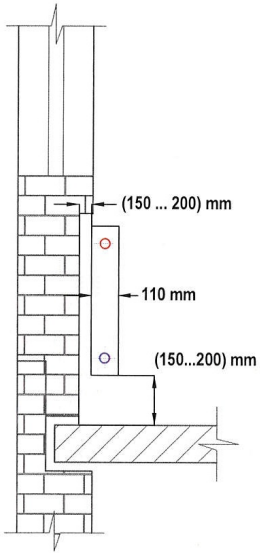

Conditie de montare

a radiatoarelor

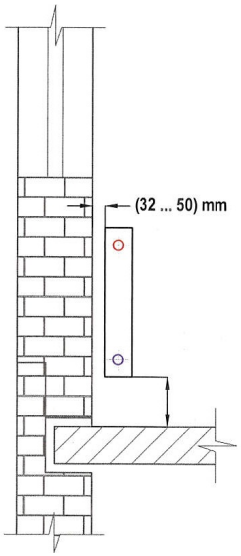

SCHEMA RACODARE

RADIATOR IN DIAGONALA

RADIATOR >1000 mm

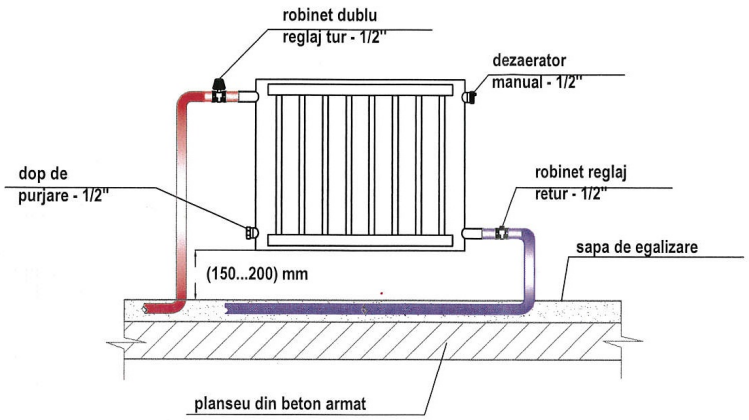

SCHEMA RACODARE

RADIATOR IN DIAGONALA

RADIATOR <1000 mm

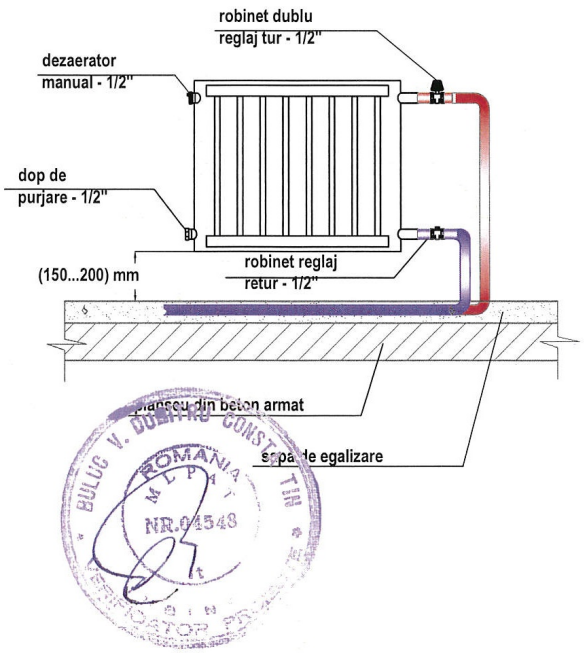

NOTA

In cazuri exceptionale radiatoarele vor putea fi montate la minim 80 [mm] fata de pardoseala finita.

Pozitionarea armaturilor se va face astfel incat sa permita manevrarea, deplasarea partilor mobile si demontarea partiala sau totala, in vederea intretinerii si reparatiilor.

REV.	DATA	DESCRIEREA MODIFICARILOR	DESENAT	VERIFICAT	APROBAT
04					
03					
02					
01	mar.2019	Emis pentru construire	ing. Sofian D.	ing. dipl. Stancu A.	ing. Scurtu M.
00	feb.2019	prima revizie	ing. Sofian D.	ing. dipl. Stancu A.	ing. Scurtu M.

RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
100015, PLOIESTI, STR. I. L. Caragiale, nr.49
TEL.: 0040 244 471 659
e-mail: office@riaengineering.ro

CONPET S.A. - 100559, PLOIESTI, STR. Anul 1848 ,nr. 1-3
TEL.: 0040 244 401360 e-mail: conpet@conpet.ro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

NR. PROIECT	DESEN NUMAR	REV.
B.068.017	IT-DE-004	01

SPECIALITATE	17	18	19	20	21	22	23

DENUMIRE PROIECT	Modernizare statie de pompare titeiului Moreni, jud. Dâmbovita	FAZA	F.
INSTALATIA	STATIE DE POMPARE MORENI	Instalatii termice	PT+DE	A3

SCARA:	Denumire desen	NUMAR PAGINA
1/50	DETALIU MONTAJ RADIATOARE	1/1