



Dulap contori - Statia Videle

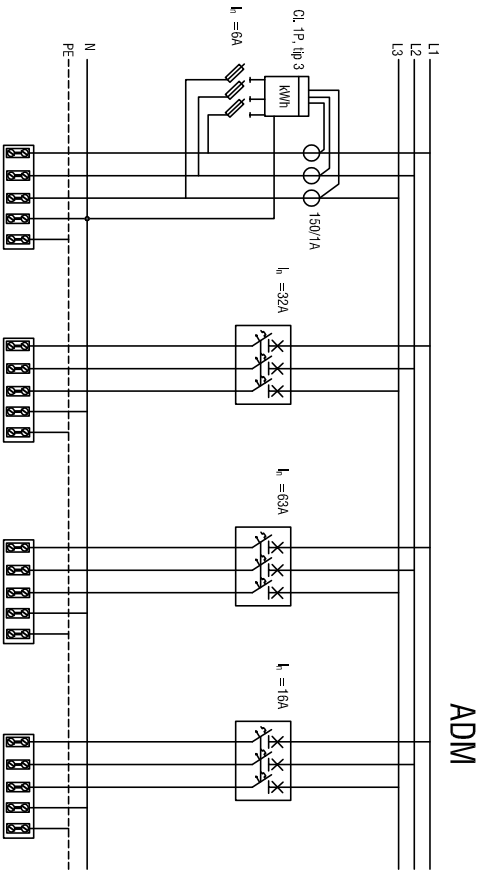


Consumator	Sosire	Tablou iluminat	Climatizor	Telecom
P <sub>i</sub> [kW]	63	18	40	5
I <sub>c</sub> [A]	91	26	58	7
s <sub>c</sub> [mmp]	C2XY-F 1kV 3x35+16mmp	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 3x25+16mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp

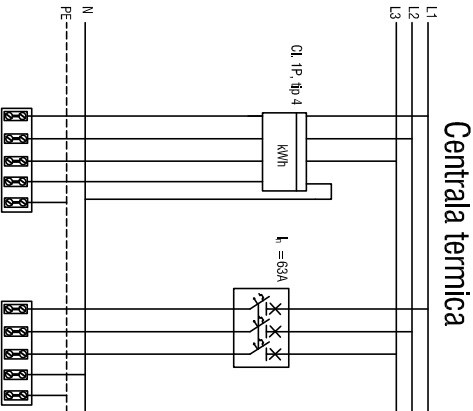


Consumator	Sosire	Plecare
P <sub>i</sub> [kW]	30	30
I <sub>c</sub> [A]	43	43
s <sub>c</sub> [mmp]	C2XY-F 1kV 4x16mmp	C2XY-F 1kV 4x16mmp

Tablou incalzire conducte

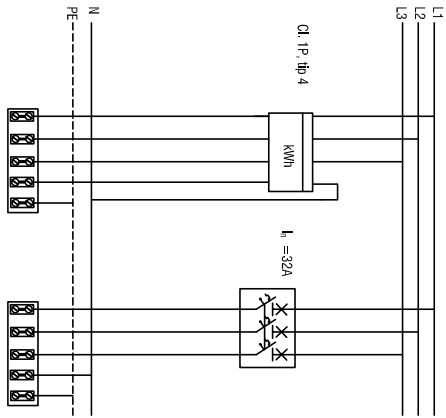

Consumator	Sosire	Plecare
P <sub>i</sub> [kW]	15	15
I <sub>c</sub> [A]	22	22
s <sub>c</sub> [mmp]	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 4x10mmp

SKID

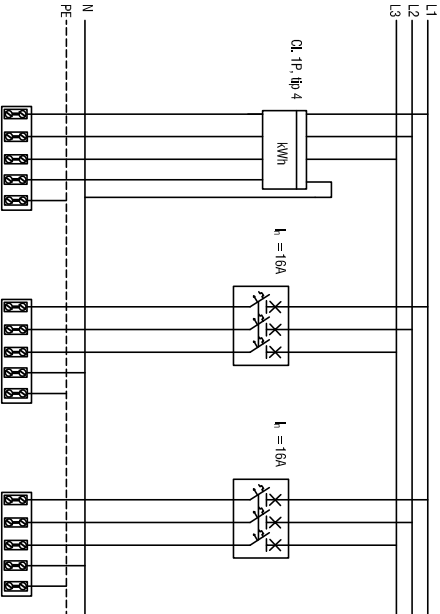


Consumator	Sosire	SKID masura forta	SKID masura incalzire
P <sub>i</sub> [kW]	15	7	6
I <sub>c</sub> [A]	19	10	9
s <sub>c</sub> [mmp]	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE SUNT PERMISE NUMAI CONFORM CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL **ED&C SRL**

Beneficiar:  
**COMPET** S.C. COMPET S.A.

Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile COMPET

Denumire plan: Schema electrica monooflilara dulap tip 1 - Statia Videle

Proiectat	ing. Liliana Spataru	Contract: 182/0010/10.04.2018	Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile COMPET
Verificat	ing. Ioan Vasiliu	Borderou: 0010/I.5.4-DE-00000	
Aprobat	Ing. Iulian Pavaloaia	Data:09.2018	
Denumire Contract: Realizare Sistem de Teletransmisie si Telegestiune a Consumului de Energie Electrica in localitile COMPET		Faza: DE	Denumire plan: Schema electrica monofilara dulap tip 1 - Statia Videle
Proiectant:	Energy Design & Consulting	Scara:	Cod plan: 0010/I.5.4-DE-23112
	INCALC INCALC INCALC ISO 9001 ISO 14001 J4005-14/2017-4, CUI 33134902	%	Pag: 1 Nr.pag: 1 Forma: A3