




Dulap contori - Statia Moreni

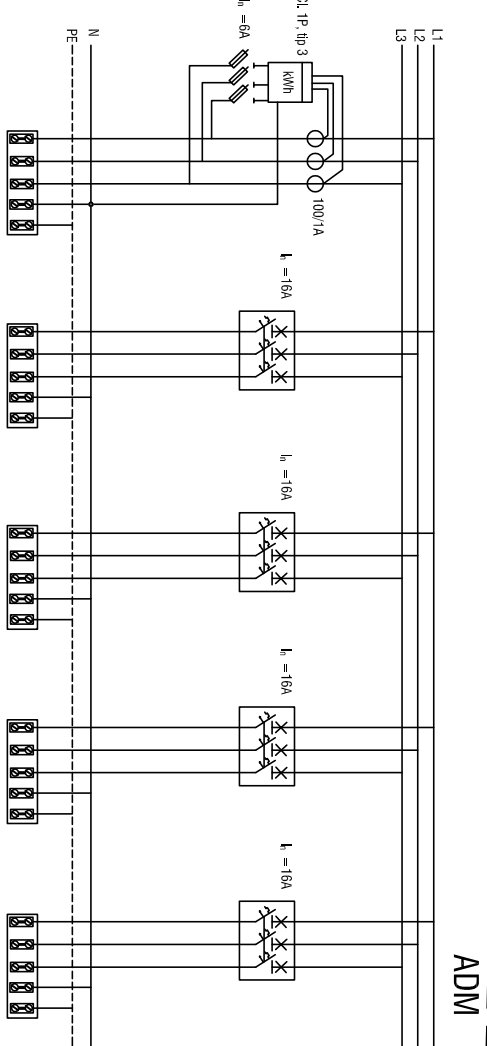

Consumer	Sosire	Tablou il. exterior	Cladire birouri	Cabina telecom	Convertizor sudura
Pi [kW]	40	5	5	5	5
Ic[A]	58	7	7	7	7
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 3x25+16mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp

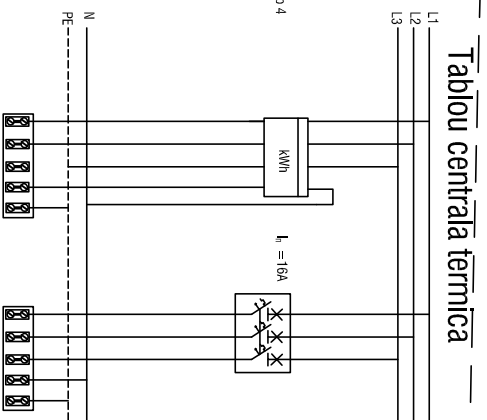

Consumer	Sosire	Plecare
Pi [kW]	28	28
Ic[A]	40	40
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 4x16mmp	C2XY-F 1kV 4x16mmp

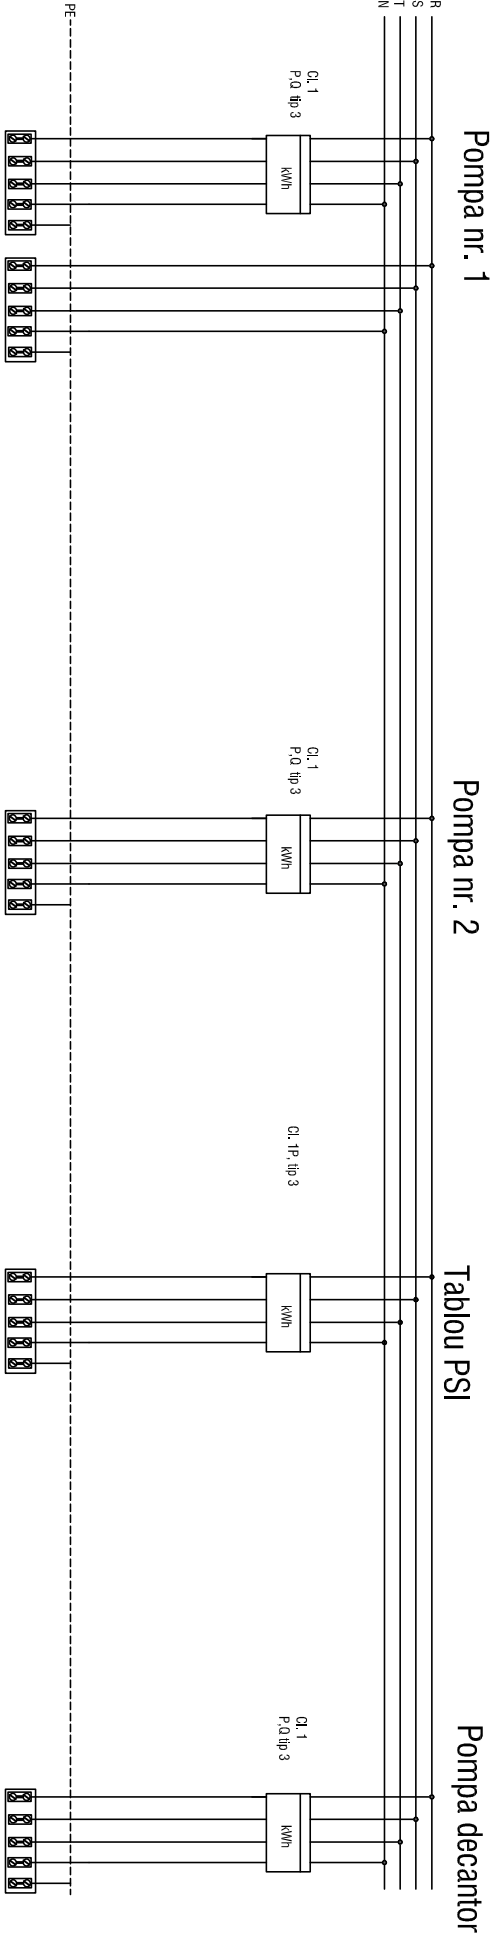

Consumer	Curent	Tensiune
Pi [kW]	78	400
Ic[A]/ U[V]	1	C2XY-F 1kV 4x6mmp
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp

Consumer	Curent
Pi [kW]	78
Ic[A]/ U[V]	1
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 4x6mmp

Consumer	Curent
Pi [kW]	85
Ic[A]/ U[V]	1
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 4x6mmp

Consumer	Curent
Pi [kW]	18.5
Ic[A]/ U[V]	1
sc[mmp]	C2XY-F 1kV 4x6mmp

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE SUNT PERMISE NUMAI CONFORM CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL **ED&C SRL**

Beneficiar:
CONPET S.C. CONPET S.A.

Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile CONPET

Schema electrica monooflilara dulap tip 2 - Statia Moreni

Proiectat		ing. Liliana Spataru	Contract: 182/0010/10.04.2018	Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile CONPET
Verificat		ing. Ioan Vasiliu	Borderou: 0010/I.5.4-DE-00000	
Aprobat		ing. Iulian Pavaloaia	Data:09.2018	
Denumire Contract: Realizare Sistem de Teletransmisie si Telegestiune a Consumului de Energie Electrica in localitile CONPET				
Faza: DE		Denumire plan:	Schema electrica monofilara dulap tip 2 - Statia Moreni	
Proiectant: Energy Design & Consulting		Scara:	%	Cod plan: 0010/I.5.4-DE-23137
Beneficiar: ANE CIRELDI Str. Hagi Ghika Nr. 69-91, Sector 1, Bucuresti RO 071562, Bucuresti ISO 90001 J465142434, CUI: 53104992 ISO 14001		Rev:	0	Format: A3
		Pag:	Nr.pag: 1 1	