Dulap contori - Statia Barbatesti

ADM

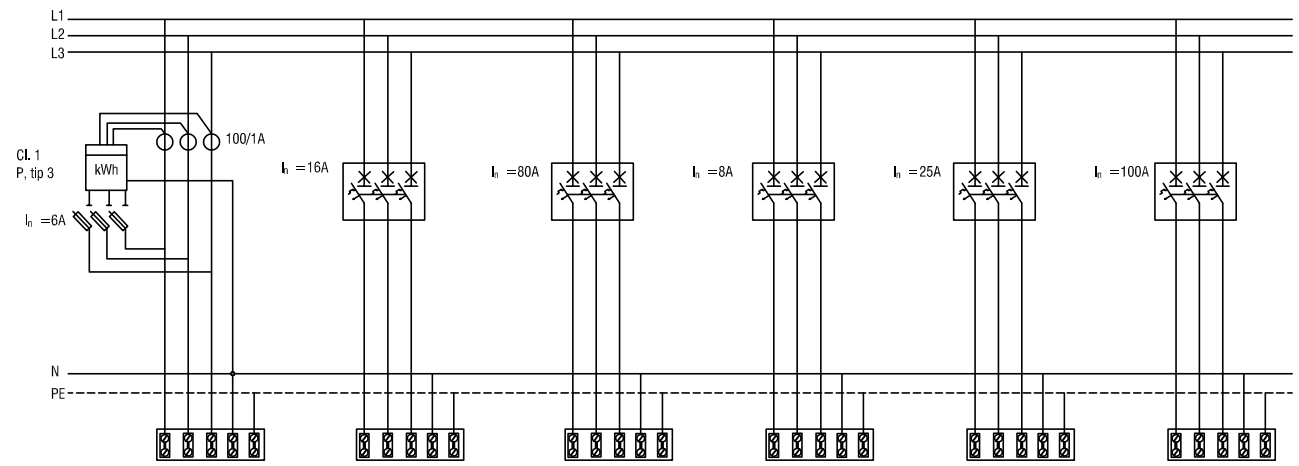

Consumator	Sosire	Tablou put apa	Tablou il. normal	Tablou centrala termica	Atelier mecanic	Tablou il. exterior
Pi [kW]	50	7.5	40	2	10	50
I_c[A]	72	11	58	3	15	72
s_c[mmp]	C2XY-F 1kV 3x25+16mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 3x25+16mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 3x25+16mmp

SKID

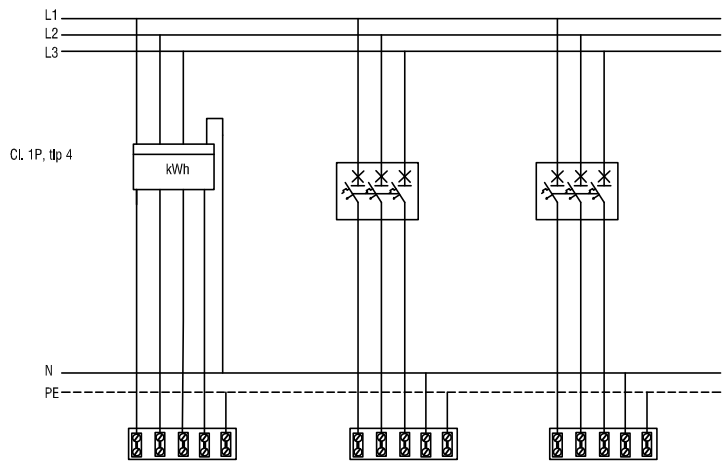

Consumator	Sosire	SKID forta	SKID incalzire
Pi [kW]	20	15	15
I_c[A]	29	22	22
s_c[mmp]	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 4x10mmp

Tablou incalzire conducte

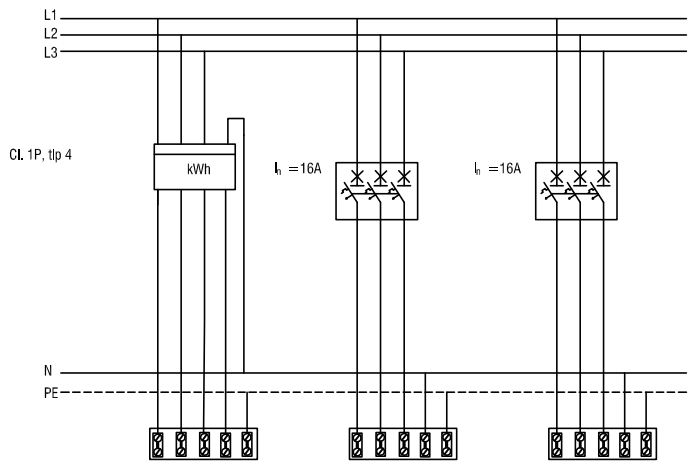

Consumator	Sosire	Incalzire tablou 1	Incalzire tablou 2
Pi [kW]	15	6	6
I_c[A]	22	9	9
s_c[mmp]	C2XY-F 1kV 4x10mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp	C2XY-F 1kV 4x6mmp

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE SUNT PERMISE NUMAI CONFORM CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL **ED&C SRL**

Beneficiar: S.C. CONPET S.A.

Proiectat	ing. Liliana Spataru		Contract: 182/0010/10.04.2018
Verificat	ing. Ioan Vasiliu		Borderou: 0010/I.5.4-DE-00000
Aprobat	ing. Iulian Pavaloaia		Data:09.2018

Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in locatiile CONPET

Denumire Contract: Realizare Sistem de Teletransmisie si Telegestiune a Consumului de Energie Electrica in locatiile CONPET

Faza: DE

Denumire plan: Schema electrica monofilara dulap tip 1 (statia de distributie 0.5 kV) - Statia Barbatesti

Proiectant: Energy Design & Consulting
ANRE C1B,E1,D1
ISO 9001
ISO 18001
ISO 14001
Str. Hagi Ghita, Nr. 89-91, Sector 1, RO - 011502, Bucuresti
J40/5414/2014, CUI: 33134092

Scara: %

Cod plan: 0010/I.5.4-DE-23141

Rev: 0 | Pag: 1 | Nr.pag: 1 | Format: A3