



Cutie contori PT 2 - Statia Barbatesti

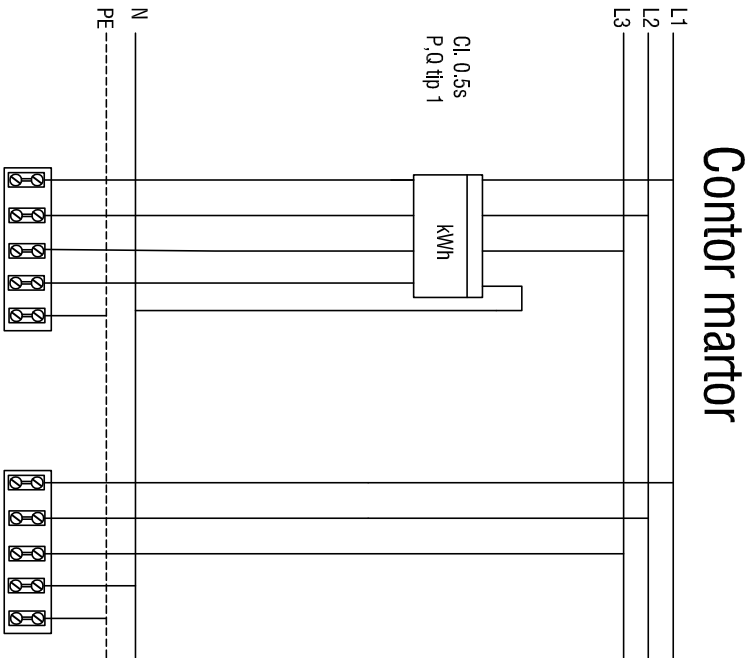

| Consumator | Curent | Tensiune |
|------------|----------------------|----------------------|
| Pi [kW] | 1000 | |
| Ic[A] | 1/5 | 100 |
| sc[mmp] | C2XY-F 1kV 4x6mmp | C2XY-F 1kV 4x6mmp |

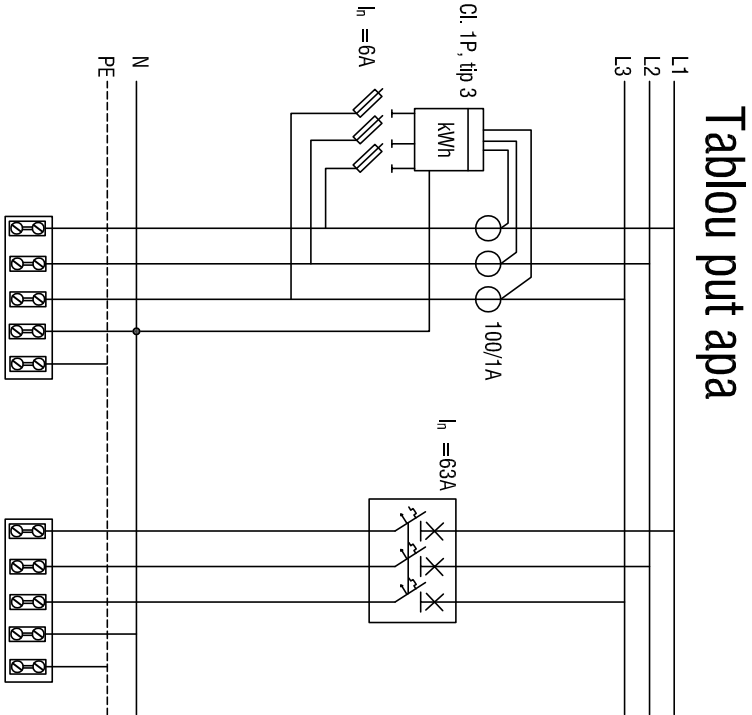

| Consumator | Sosire | Plecare |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| Pi [kW] | 35 | 35 |
| Ic[A] | 51 | 51 |
| sc[mmp] | C2XY-F 1kV 3x25+16mmp | C2XY-F 1kV 3x25+16mmp |

REPRODUCEREA, ÎMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CONȚINUTE SUNT PERMISE NUMAI CONFORM CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALĂ NECESITĂ ACORDUL SCRIS AL **ED&C SRL**

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| Proiectat | ing. Liliana Spataru | Contract: 182/0010/10.04.2018 |
| Verificat | ing. Ioan Vasiliu | Borderou: 0010/I.5-4-DE-00000 |
| Aprobat | Ing. Iulian Paveloala | Data:09.2018 |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Beneficiar: | | S.C. CONPET S.A. | |
| Obiectiv: | | Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile CONPET | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|
| Denumirea Contract: | | Faza: DE | | Denumire plan: | |
| Realizare Sistem de Teletransmisie si Telegestiune a Consumului de Energie Electrica in localitile CONPET | | | | Schema electrica monofilara duplei tip 2 (in PT 2/centrala termica) - Statia Barbatesti | |
| Proiectant: | Energy Design & Consulting | Scara: | % | Cod plan: | 0010/I.5-4-DE-23144 |
| ANEXE SCHEMATICI ISO 9000 ISO 14001 | | Sf. HDB CHIA Nr. 2624 Secar 1, RO-C-011502 Bucuresti J40/04-I42014, CUI:33134682 | | Rev: | 0 |
| ED&C | | | | Pag: | 1 |
| ENERGY DESIGN & CONSULTING | | | | Nr.pag: | 1 |
| | | | | Format: | A3 |