




Dulap contori - Statia Ticleni

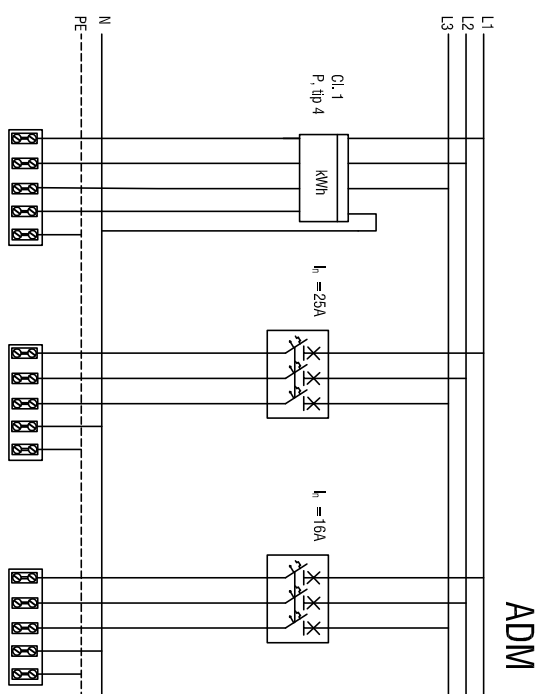

Consumator	Sosire	Tablou il. normal	Telecom
PI [kW]	15	10	5
I _c [A]	22	15	7
sc [mm ²]	C2XY-F 1kV 4x10mm ²	C2XY-F 1kV 4x6mm ²	C2XY-F 1kV 4x6mm ²

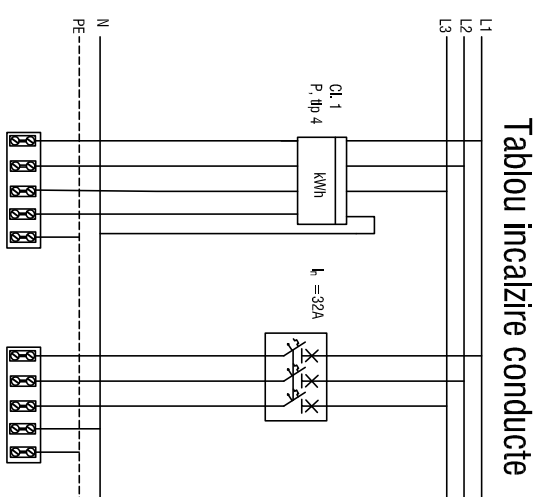


Consumer	Sosire	Plecare
Pi [kW]	15	15
I _c [A]	22	22
sc[mm]	C2XY-F 1kV 4x10mm	C2XY-F 1kV 4x10mm

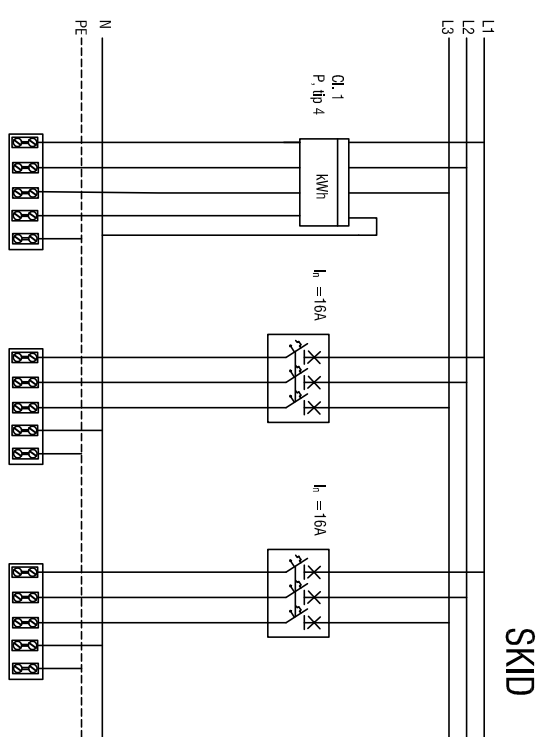

Consumator	Sosire	SKID forta	SKID incalzire
P _i [kW]	18	6	6
I _c [A]	26	9	9
s _c [mm]	C2XY-F 1kV 4x10mm	C2XY-F 1kV 4x6mm	C2XY-F 1kV 4x6mm

Proiectat	ing. Liliana Spataru	Contract: 182/0010/10.04.2018	Obiectiv: Sistem de teletransmisie si telegestiune a consumului de e.e. in localitile COMPET
Verificat	ing. Ioan Vasiliu	Borderou: 0010/1.5.4-DE-00000	
Aprobat	ing. Iulian Pavaloaia		
		Data: 09.2018	

<p>Denumire Contract: Realizare Sistem de Teletransmisie și Telegestune a Consumului de Energie Electrica în localitate CONPET</p>	<p>Faza: DE</p>	<p>Denumire plan: Schema electrica monoflara dulp tip 1 - Statia Tideni</p>
---	------------------------	--

 Protectant: Energy Design & Consulting ANRE CTRB ID1 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Str. Hagi Ghina, Nr. 69-61, Sector 1, RO - 011802, Bucuresti J405/4-14/2014, CUI: 33134092	Score: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">%</div>	Code plan: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">0010/01.5.4-DE-23152</div>	Rev: 0	Format:
			Pag: 1	Nr. pag: 1 <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">A3</div>