

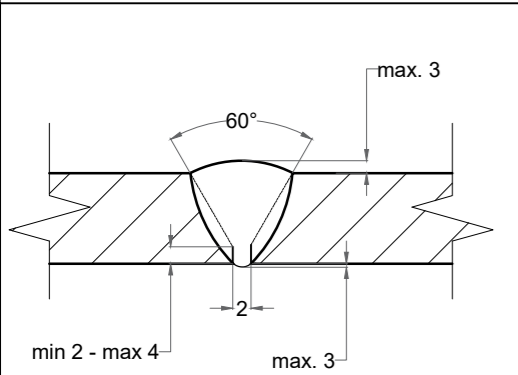


BILL OF MATERIALS				
ID	QTY	ND	DESCRIPTION	
1	45M	200	TEAVA FARA SUDURA, Ø219,1X8, P235TR2, EN 10216-1	
2	0.6M	80	TEAVA FARA SUDURA, Ø88,9X5, P235TR2, EN 10216-1	
3	11	200	COT 90°, 3D, P235TR2, SR EN 10253-2, Ø219,1X8	
4	1	200	COT 45°, 3D, P235TR2, SR EN 10253-2, Ø219,1X8	
5	1	200	COT 45°, 3D, P235TR2, SR EN 10253-2, Ø219,1X8(trimmed)	
6	3	80	COT 90°, 3D, P235TR2, SR EN 10253-2, Ø88,9X5	
7	1	200	TEU EGAL, P235TR2, SR EN 10253-2, Ø219,1X8	
8	2	200X80	TEU REDUS, Ø219,1X6,3/88,9X5, P235TR2, SR EN 10253-2	
9	1	200X80	REDUCTIE E., P235TR2, SR EN 10253-2	
10	4	200	FLANSA CU GAT, P235GH, Tip11, B1, PN16, SR EN 1092-1	
11	12	M20X105	PREZON FILETAT+2X12 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4	
12	24	M20X154	PREZON FILETAT+2X24 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4	
13	5	200	GARNITURA SPIROMETALICA, PN16, B1, Tip GS/IE, Gr 4,7	
14	4	80	FLANSA CU GAT, P235GH, Tip11, B1, PN25, SR EN 1092-1	
15	24	M16X85	PREZON FILETAT+2 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4	
16	3	80	GARNITURA SPIROMETALICA, PN25, B1, Tip GS/IE, Gr 4,7	
17	2	200	ROBINET FLUTURE, PN16, B1, P245GH, EN 1983	
18	8.5m²	0.5mm	Tabla aluminiu gr. 0.5mm	

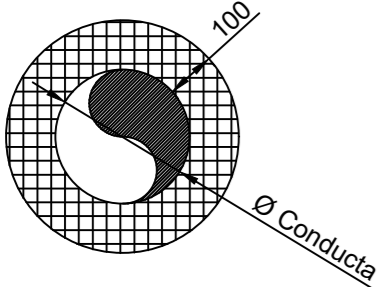

Izolatie termica din vata minerala, acoperita cu tabla de aluminiu gr. 0.5mm

- Note:
- Dimensiunile sunt in mm.
 - Toate dimensiunile vor fi verificate in santier inainte de pozarea conductelor.
 - Orice neconcordanta va fi adusa la cunostinta proiectantului.



02	10.01.2022		Emis pentru utilizare
01	14.12.2021	—	Emis pentru utilizare
00	02.12.2021	—	Emis pentru comentarii
Revizie	Data	Modificare ceruta de	Descriere modificare

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr./ Data	
Proiectant general ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				Beneficiar : S.C. CONPET S.A.	
					
Proiectant de specialitate				Titlul proiectului : PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I.- STATIA CONSTANTA SUD	
	Nume	Semnatura	SCARA : N/A	Titlul plansei : Traseu izometric al conductelor de aspiratie	
Proiectat	State G.		DATA : 10.01.2022	Plansa (numar proiect-tip plansa-disciplina-nr plansa-revizie)	
Verificat	Mircia R.			FAZA : 10232020-RNG-DM-18-301-02	
Aprobat	Danilov B.			Pag 1 din 3 PT+D.D.E.	