




vedere fata

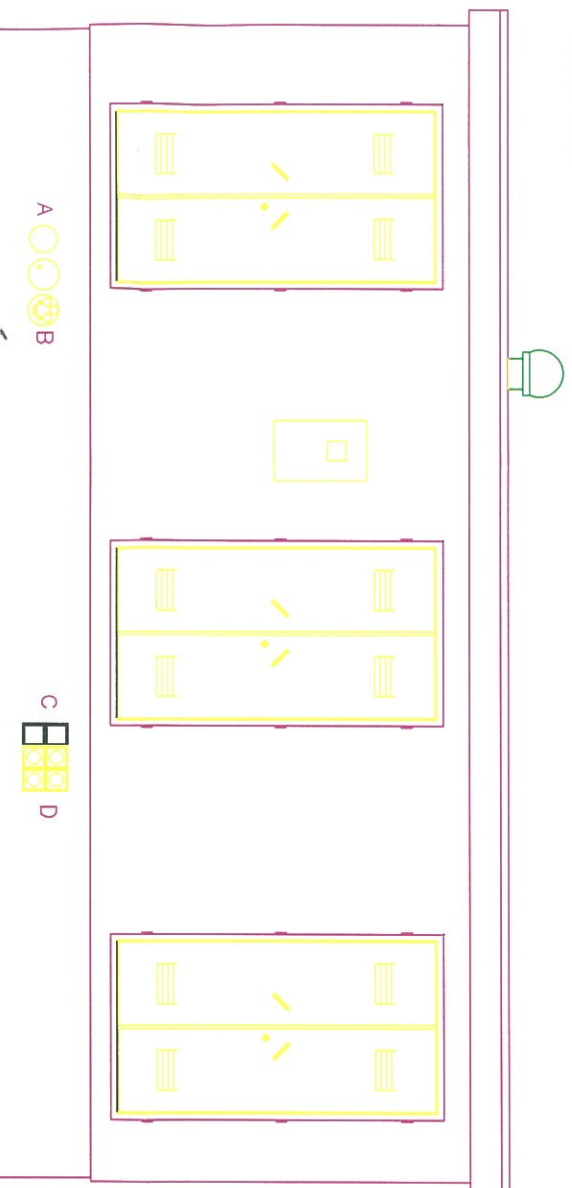



vedere dreapta

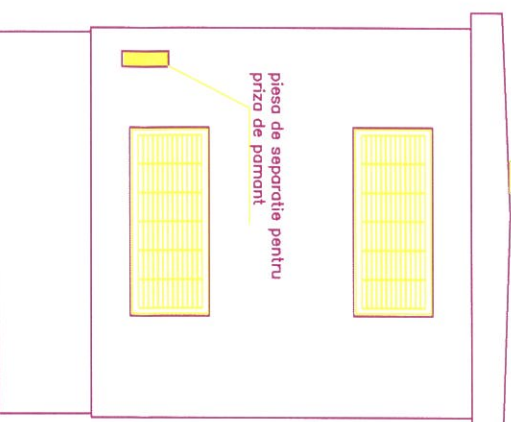

vedere spate

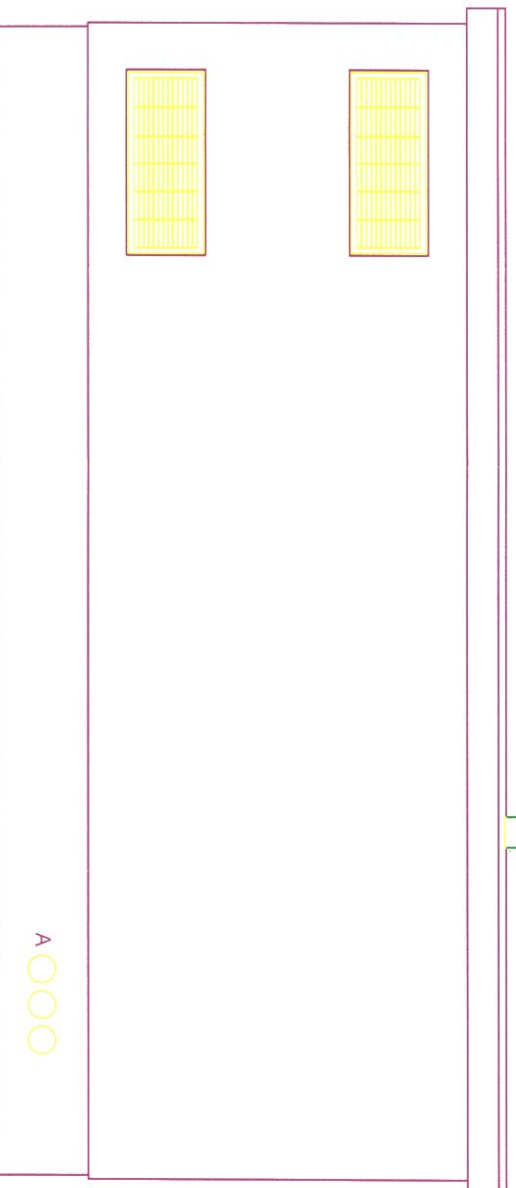

vedere stanga

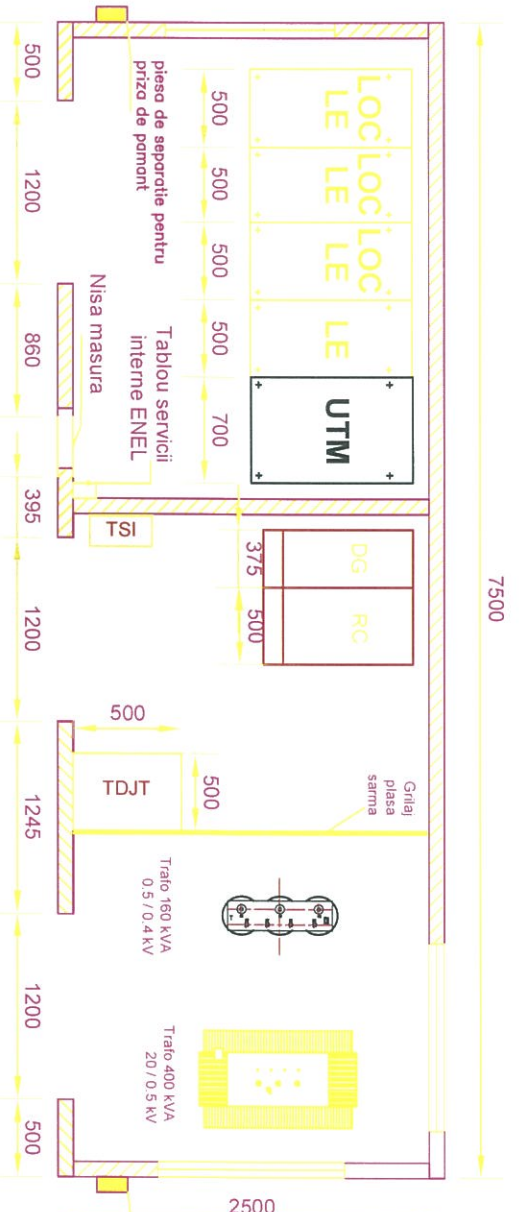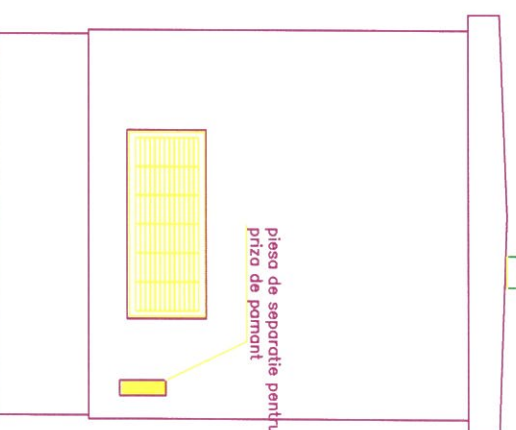

A - piesa portocalie de trecere oarbatip DG2061)
B - piesa de etansare HRD200
C - piesa de etansare carba HSI 90
D - piesa de etansare HSI 90 K100 + D1/75

Autoritatea Națională de Reglementare
 în Domeniul Energiei
 COSAREANU MARIANA
 CNP: 260112182812
 Verificator de proiecte de instalații electrice
 Adevăritură nr. 201926102 / 2019
 Valabilitate până la data de : 13.04.2024

[illegible]

„Alimentarea cu energie electrică (Spor de putere) la post încărcare locomotivă electrică cu acumulatori - RAMPA DE ÎNCĂRCARE TITEI BLEED” Lucrări realizate de Chetulaia Beneficiariului (Utilizator)

Document: Vedere ansamblu PTAB 20/0,5 kV - 400 kVA - Proiectat

Document nr.: 01-CONPET-SWE-05-R0	FAZA: PT+DE - Nr. 01/2022
-----------------------------------	---------------------------

din 1

A3

Scara: %