


BILL OF MATERIALS			
ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	5M	250	TEAVA, P235TR2, EN 10216-1, 273x8
2	51M	280	TEAVA, PEHD, DIN 8074, PE100, PN10, SDR17.6
3	8	200	COT 90°, P235TR2, SR EN 10253-2, 219.1x8
4	4	280	COT 90°, PEHD, DIN 8074
5	7	250	COT 90°, P235TR2, SR EN 10253-2, 273x8
6	2	250	ROBINET FLUTURE, PN16, P280GH, EN 1983
7	4	280x250	Tranzitie PE/OL cu capete drepte, OD280/DN250, ISO 4427
8	6	250	FLANSA CU GAT, P245GH, Tip11, B1, PN16, SR EN 1092-1
9	24	M20X105	PREZON FILETAT+2x24 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4
10	24	M24X175	PREZON FILETAT+2x24 PIULITE, 21CrMoV5-7/25CrMo4
11	4	250	GARNITURA SPIROMETALICA, B1, PN16, Tip GS/IE, Gr 4,7, EN 1514-2
12	2	200	ROBINET FLUTURE, PN16, P280GH, EN 1983
13	4	200	FLANSA CU GAT, P245GH, Tip11, B1, PN16, SR EN 1092-1
14	2	200	GARNITURA SPIROMETALICA, B1, PN16, Tip GS/IE, Gr 4,7, EN 1514-2
15	4M	200	TEAVA, P235TR2, EN 10216-1, 219.1x8
16	2	200x250	REDUCTIE C., EN 10253-2, P235TR2 273x8/219.1x8

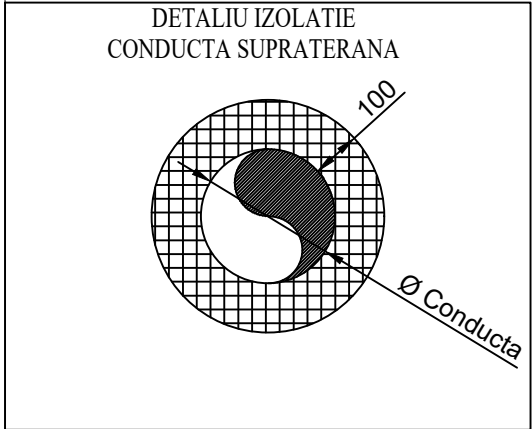


- Note:
1. Dimensiunile sunt in mm.
 2. Toate dimensiunile vor fi verificate in santier inainte de pozarea conductelor.
 3. Orice neconcordanta va fi adusa la cunostinta proiectantului.
 4. Conductele metalice subterane se vor proteja anticoroziv in conformitate cu RNG-MT-18-102

Izolatie-vata minerala

Trecere prin perete

Cotele se vor definitiva la montaj

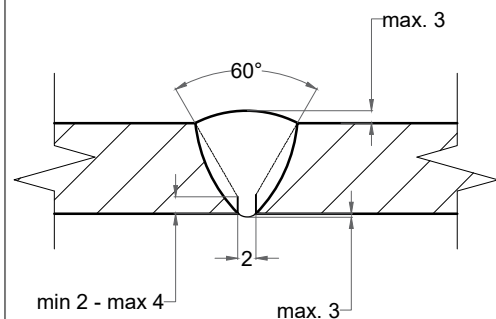

02	10.01.2022		Emis pentru utilizare
01	14.12.2021		Emis pentru utilizare
00	02.12.2021		Emis pentru comentarii
Revizie	Data	Modificare ceruta de	Descriere modificare

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Proiectant general	ROENGG CONSULTING SRL	ROENGG		Beneficiar : CONPET S.A.
RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com				
Proiectant de specialitate				Titlul proiectului : PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I.-RAMPA INCARCARE PECICA
Proiectat	State G.		SCARA : N/A	Titlul plansei : TRASEU IZOMETRIC ASPIRATIE POMPE
Verificat	Mircia R.		DATA : 10.01.2022	Plansa (numar proiect-tip plansa-disciplina-nr plansa-revizie) 10232020-RNG-DM-18-101
Aprobat	Danilov B.			FAZA : PT+D.D.E.