



Vedere rezervor dinspre 270°

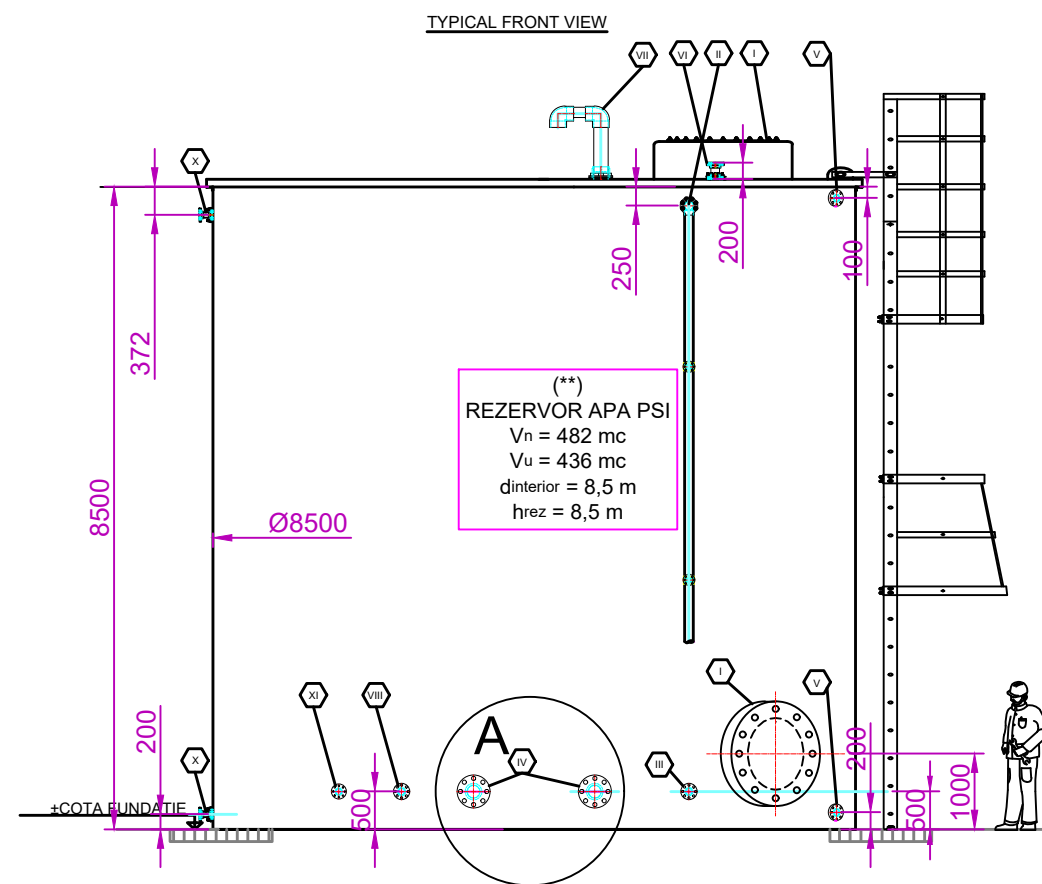


Orientarea reala a racordurilor

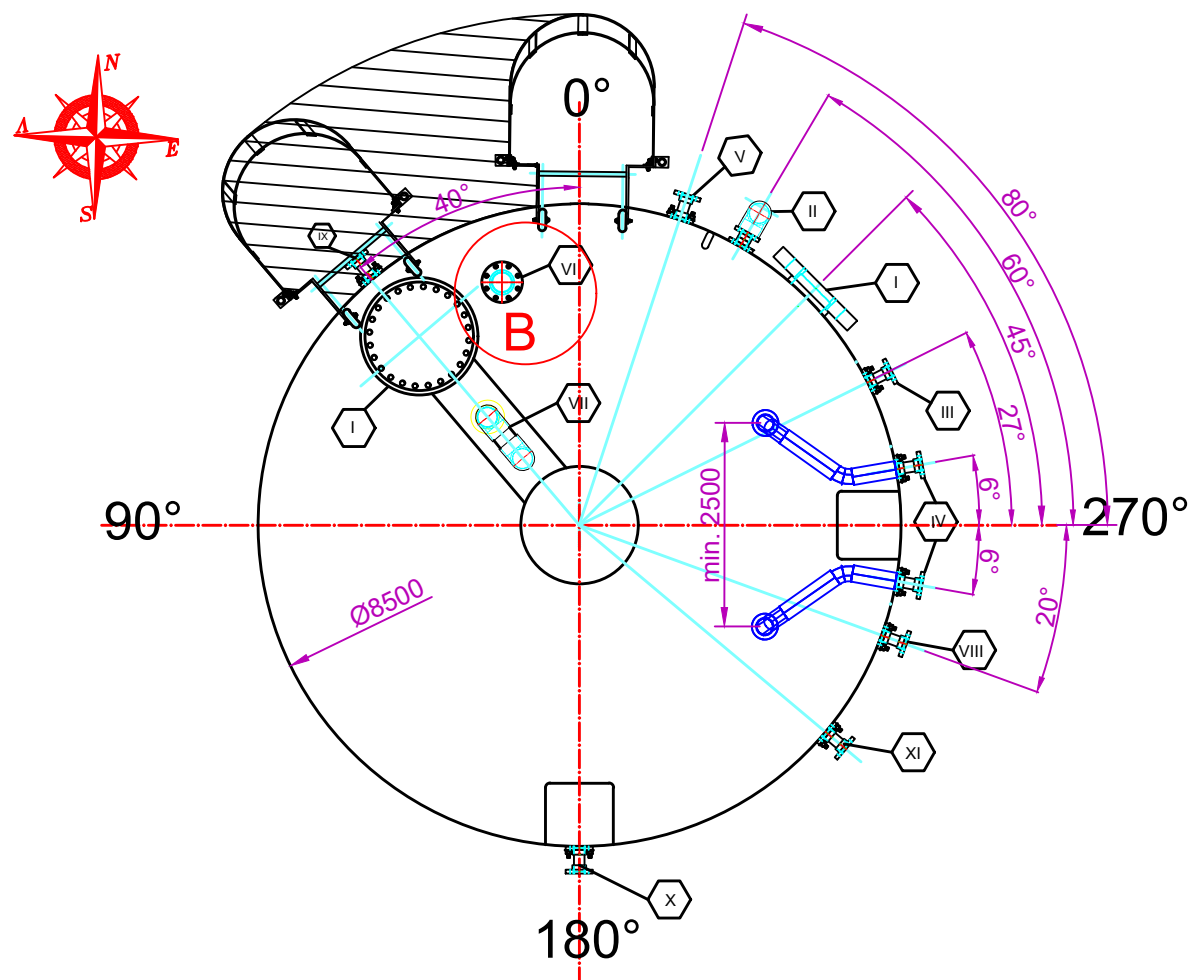

NOTE:

- In conformitate cu 10232020-RNG-ST-18-101-02
- Toate dimensiunile sunt in mm.
- * Dimensiunea si cota de montaj a incalzitului imersat se va stabili de catre executant, conform tehnologiilor proprii.
- ** Etichetarea rezervorului de incendiu va fi realizata in conformitate cu regulamentul intern S.C. CONPET. Datele mentionate pe eticheta se vor pastra.
Vu-volum util; Vn-volum nominal

Det. A- In sarcina producatorului de rezervor

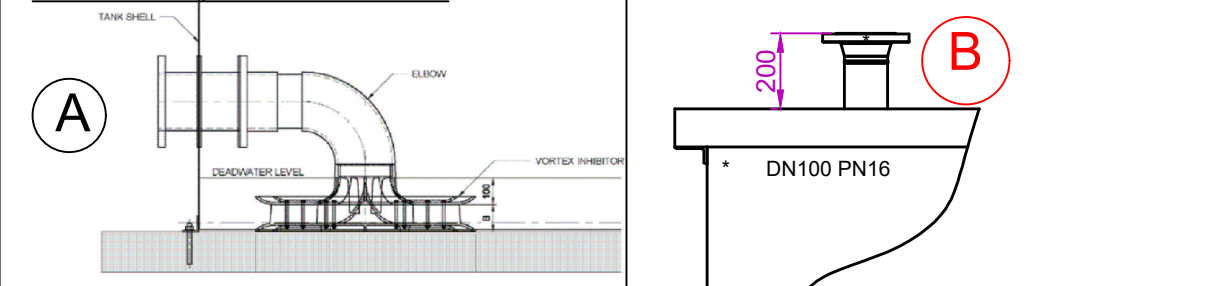

02	10.01.2022		Emis pentru utilizare
01	14.12.2021		Emis pentru utilizare
00	02.12.2021	—	Emis pentru comentarii
Revizie	Data	Modificare ceruta de	Descriere modificare

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Proiectant general	ROENGG CONSULTING SRL			Beneficiar :
	RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			CONPET S.A.
Proiectant de specialitate				Titlul proiectului :
				PROIECTARE REZERVOR PENTRU APA P.S.I.-RAMPA INCARCARE TITEI PECICA
Proiectat	Nume	Semnatura	SCARA :	Titlul plansei :
	State G.		1:100	REZERVOR APA P.S.I. 482 m³
Verificat	Mircia R.		DATA :	Planșa (numar proiect-tip planșa-disciplina-nr planșa-revizie)
			10.01.2022	10232020-RNG-PL-18-101-02
Aprobat	Danilov B.			FAZA : PT+ D.D.E.