



Instalare tipica ptr. toate cablurile  
care intra/ies din pamant

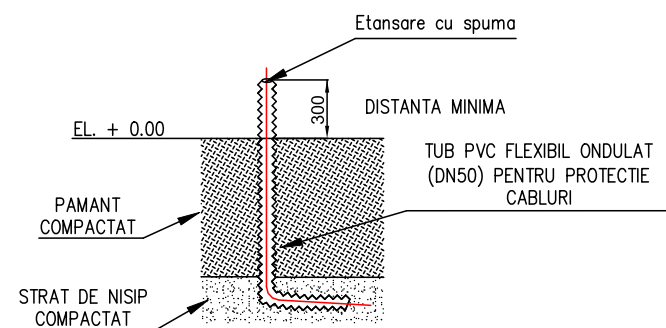


NOTA: MAI MULTE CABLURI POT FI INSTALATE IN ACELASI TUB DOAR DACA  
AU ACELASI TIP DE SEMNAL/VOLTAJ

#### SECTIUNEA S1

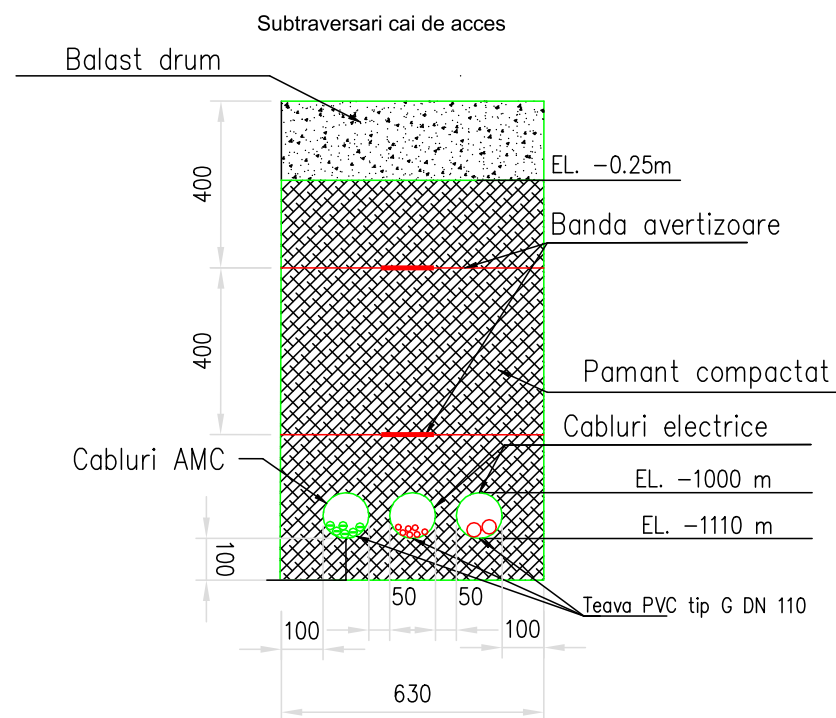


#### SECTIUNEA S2


Instalare subterana de cabluri

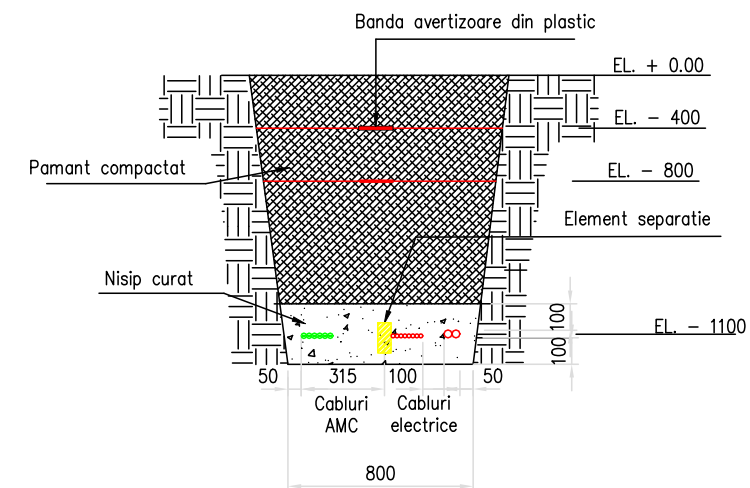

#### SECTIUNEA S1

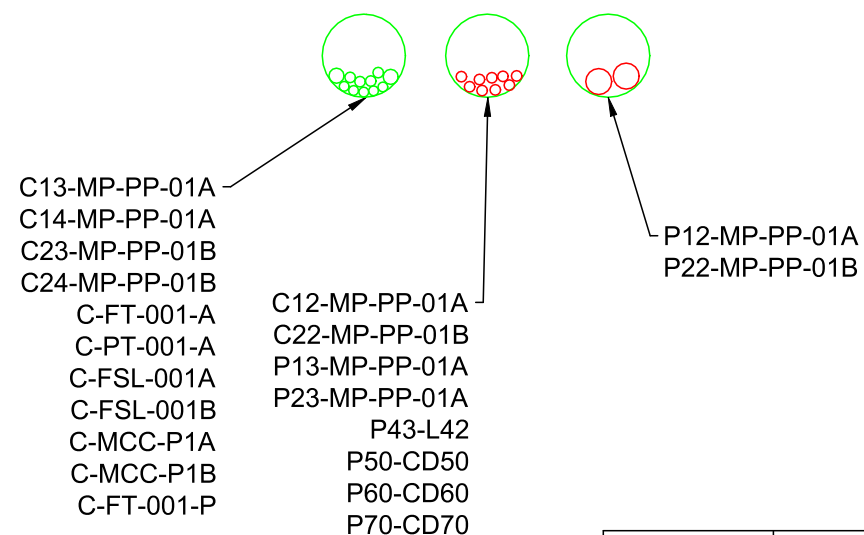

#### SECTIUNEA S2

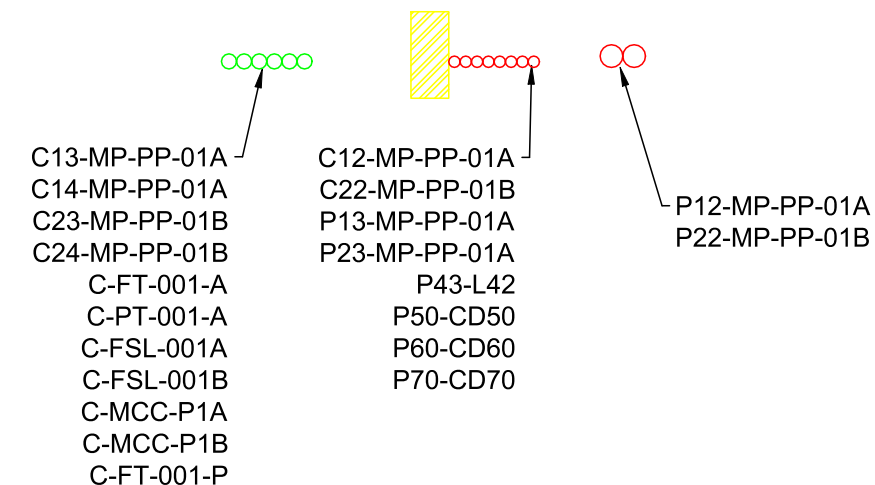

02	12.04.2022		Emis pentru construire
01	28.06.2021		Emis pentru PT+DDE
00	10.05.2021		Emis pentru DTAC
Revizie	Data	Modificare ceruta de	Descriere modificare

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr./ Data
Proiectant general	ROENGG CONSULTING SRL RO 24611389 / 0344 806 979 / contact@roengg.com			Beneficiar : S.C. CONPET S.A.
Proiectant de specialitate				Titlul proiectului : ÎNLOCUIRE GRUP DE POMPARE TITEI DEPOZIT SATCHINEZ, JUDETUL TIMIȘ
Proiectat	Trifan O.	Semnatura	SCARA : N/A	Titlul plansei : Plan trasee cabluri electrice si AMC
Verificat	Danilov B.		DATA : 12.04.2022	Plansa (numar proiect-tip plansa-disciplina-nr plansa-revizie) 10202020-RNG-PL-16-001-02 pag. 2 din 2
Aprobat	Dobleaga S.			FAZA : PT+DDE