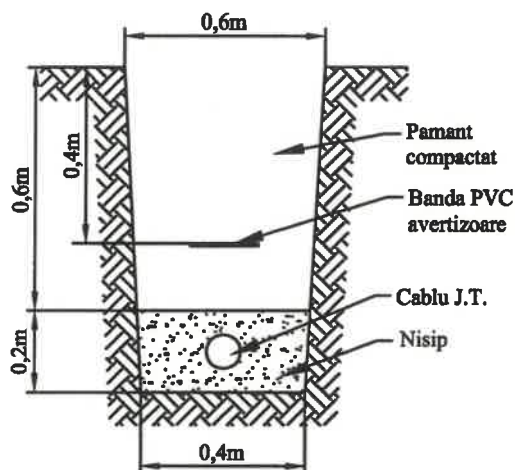
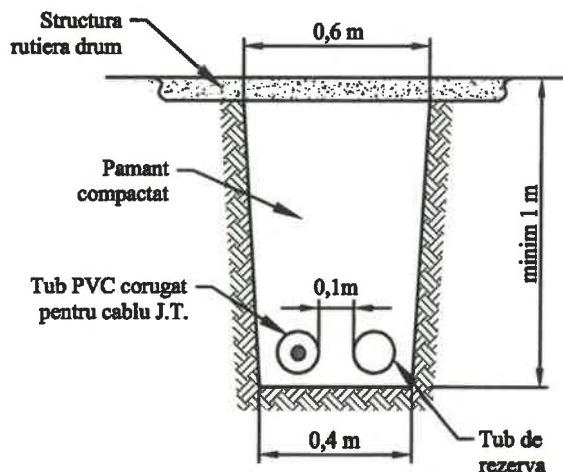


PROFIL TIP "m"
CABLU SUBTERAN J.T.



PROFIL TIP "T"
CABLU SUBTERAN J.T.



DOCUMENT DE REFERINTA :



PR1193-EL016_Plan amplasare echipamente si cabluri electrice

NOTE :

1. Instalarea cablurilor electrice subterane se va realiza in conformitate cu normativele NTE 007/08/00 si I7-2011.
2. In cazul in care cablurile electrice j.t., cablurile de instrumentatie si instalatia de legare la pamant se vor poza in sant comun, se vor lua masuri astfel incat instalatia de legare la pamant sa fie acoperita numai cu pamant.



Autoritatea Natională de Reglementare
in domeniul Energiei
CONSTANȚIUN
Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologic ce
Autorizația nr. 201820237 / 17.11.2018

01	05.2022	EMIS PENTRU CONSTRUIRE	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN J.C.
00	06.2021	EMIS PENTRU COMENTARII	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	NAN J.C.
REV.	DATA	DESCRIERE	PROIECTAT	VERIFICAT	SEF PROIECT	APROBAT
		DATA PRIMEI EDITII :	PROIECTANT			
CLIENT:  CONPET S.A. STR. 1848, NR. 1-3 PLOIESTI, ROMANIA			PROIECTANT:  S.C. TEAM OIL S.R.L. STR. TRAIAN NR. 42 PLOIESTI, ROMANIA J29/695 din 22.08.2000			
DENUMIRE PROIECT: MODERNIZAREA STATIEI DE POMPARE A TITEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA						
DENUMIRE PLAN: PROFIL "m" SI "T" CABLURI JOASA TENSIUNE						
PROIECT NR.:	COD DOCUMENT:	FAZA	FORMAT	DESEN NR.	PAGINA. NR.	REV. NR.
1193 / 2019	PR1193-EL026-01	PT + DE	A4	-	1 / 1	01