




<b>MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD PRAHOVA</b>	<div>Client :  CONPET S.A.</div>	<div>Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.</div>	Doc. nr. :	<b>PR1193-EL015-01</b>
			Rev. nr. :	<b>01</b>
			Pag. nr. :	<b>1 din 4</b>
<b>PROGRAM CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE</b>				

## PROGRAM DE CONTROL CALITATE

## – LUCRĂRI ELECTRICE



01	05.2022	Emis pentru construire	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	
00	06.2021	Emis pentru comentarii	BENGESCU Ad.	BENGESCU An.	STAN C.	
Rev.	Data	Descriere	Întocmit	Verificat	Sef proiect	Aprobat
 <b>PROGRAM CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE</b>						
		Doc. nr.: <b>PR1193-EL015-01</b>			Rev. nr.: <b>01</b>	
		Titlul proiectului:		Nr. proiect:		Nr. pagini:
 TEAM OIL		<b>MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD. PRAHOVA</b>		Pr. 1193 / 2019		<b>1 ÷ 4</b>

<b>MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD PRAHOVA</b>	Client :  CONPET S.A.	Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.	Doc. nr. :	<b>PR1193-EL015-01</b>
			Rev. nr. :	<b>01</b>
			Pag. nr. :	<b>2 din 4</b>

Revizia nr.	Motivul reviziei	Data
00	Emis pentru comentarii	06.2021
01	Emis pentru construire	05.2022



<b>MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD PRAHOVA</b>	<div>Client :  CONPET S.A.</div>	<div>Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.</div>	Doc. nr. :	<b>PR1193-EL015-01</b>
			Rev. nr. :	<b>01</b>
			Pag. nr. :	<b>3 din 4</b>
<b>PROGRAM CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE</b>				

## PROGRAM DE CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE


Proiect nr.: **1193 / 2019**

Denumire proiect : **MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI  
SLOBOZIA, JUD PRAHOVA**

CONPET S.A., în calitate de beneficiar, reprezentată prin : ..... ,  
 S.C. TEAM OIL S.R.L., în calitate de proiectant, reprezentată prin : ..... ,  
 ....., în calitate de executant, reprezentată prin : .....

În conformitate cu Legea nr.10/1995 a Guvernului României – "Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții" aprobată prin H.G. 766/1997 și Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, cât și normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor electrice prevăzute în proiect :

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ și pentru care trebuie întocmite documente scrise	Inregistrare emisa	Faza de executie determinanta		Participant ( cine întocmește și cine semnează )
			DA	NU	
<b>1.</b>	<b>Trasare lucrări</b>	<b>P.V.</b>			<b>B+E</b>
1.1.	Identificare traseu cablu ( predare teren liber de orice sarcina )	P.V.			B+E
<b>2.</b>	<b>LINII ELECTRICE SUBTERANE 0,5/0,23 kV</b>				
2.1.	Identificarea traseului de cablu ( predare teren liber de orice sarcina )	P.V.			B+E
2.2.	Receptie profil sant	P.V.L.A.	X		B+E
2.3.	Verificare accesorii cabluri	P.V.			B+E
2.4.	Verificare continuitate și rezistența izolație cabluri	B.V.			B+E
<b>3.</b>	<b>LINIE ELECTRICA AERIANA 0,5 kV</b>				
3.1.	Verificarea montarii stâlpilor de beton în fundații tip pahar înaintea turnării betonului de monolitizare	P.V.L.A.	X		B+E
3.2.	Verificarea vizuala preventiva a aparatajului, a consolelor de întindere sau de susținere, a armaturilor de susținere	P.V.			B+E
3.3.	Verificare sageata conductor	P.V.			B+E
<b>4.</b>	<b>LUCRARI INTERIOARE ILUMINAT SI FORTA</b>				
4.1.	Verificare vizuala preventiva a aparatajului	P.V.			B+E
4.2.	Verificare montare tavi, tevi ( trasee coloane electrice )	P.V. ( P.V.L.A. )			B+E
4.3.	Verificare continuitate și rezistența izolație cabluri	B.V.			B+E

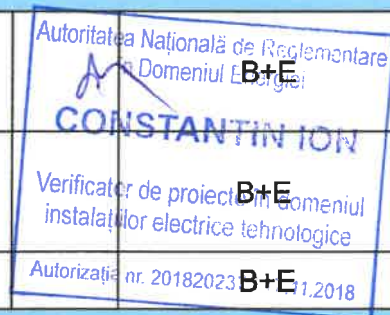

<b>MODERNIZARE STAȚIE DE POMPARE A ȚIȚEIULUI SLOBOZIA, JUD PRAHOVA</b>	<div>Client :  CONPET S.A.</div>	<div>Proiectant :  TEAM OIL S.R.L.</div>	Doc. nr. :	<b>PR1193-EL015-01</b>
			Rev. nr. :	<b>01</b>
			Pag. nr. :	<b>4 din 4</b>
<b>PROGRAM CONTROL CALITATE – LUCRARI ELECTRICE</b>				

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează, se verifică calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Inregistrare emisa	Faza de executie determinanta		Participanti ( cine întocmește și cine semnează )
			DA	NU	
4.4.	Verificare distribuitoare electrice	P.V.+ B.V.			B+E
4.5.	Probe functionale	P.V.+ B.V.			B+E
<b>5.</b>	<b>INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT</b>				
5.1.	Verificare realizare instalație de legare la pământ	P.V.L.A. + B.V.	X		B+E
5.2.	Verificare montare piese de separatie	P.V.			B+E
<b>6.</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>				
6.1.	Preluare amplasament cu specificarea starii initiale a terenului	P.V.			B+E
6.2.	Verificare degajare surplus de pamant si deseuri in locuri special amenajate	P.V.			B+E
6.3.	Verificare aducere teren la starea initiala	P.V.			B+E
<b>7.</b>	<b>RECEPTII</b>				
7.1.	Recepție la terminarea lucrărilor	P.V.R.			B+E+P
7.2.	Recepție la punerea in functiune	P.V.R.			B+E+P

#### LEGENDA :

- P.V.R. : Proces Verbal Receptie Calitativa ;
- P.V. : Proces Verbal Receptie ;
- P.V.L.A. : Proces Verbal Lucrari Ascunse ;
- B.V. : Buletin de Verificare ;

- I : ISCLPUAT ; - B : Beneficiar ; - E : Executant ; - P : Proiectant .

#### NOTE :

1. Înainte de începerea execuției lucrărilor, beneficiarul va înainta spre aprobarea ISCLPUAT local, prezentul program pentru controlul calității.

2. Verificarea fazelor determinante se va face conform graficului de execuție a lucrării, la fazele la care ISCLPUAT local le consideră necesară.

3. Probele si verificarile se vor executa in conformitate cu normativele I7-2011, NP 099-04, PE 116/94. Se vor executa toate probele si verificarile necesare realizarii unei instalatii electrice corespunzatoare d.p.d.v. tehnic cu normativele si legislatia in vigoare, chiar daca nu sunt trecute in mod expres in acest program de control al calitatii lucrarilor, dar se considera a fi necesare.

4. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

5. La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program al calitatii lucrarilor, completat, se va anexa la cartea tehnică a construcției.

**BENEFICIAR,**

**PROIECTANT,**

**EXECUTANT,**

