

Nr. _____ din _____

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Nr. 8020139 din 03/04/2008

Urmare cererii adresate de **S.C. CONPET S.A.**
cu sediul în județul PRAHOVA, localitatea **PLOIESTI**
cod poștal str. **INDEPENDENTEI**

nr. 7, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail - înregistrată la nr. CE163 din 19/03/2008 și a analizării documentației anexate acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, se

APROBA RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICA A STATIE POMPARE CONSTANTA SUD II

amplasat în județul Constanta localitatea CONSTANTA, cod postal , str. , nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail - aparținând utilizatorului S.C. CONPET S.A.

cu următoarea evoluție a puterii:

Pa		Situatia existenta	Situatia in primii 5 ani					Situatia finala
Puterea kW		2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00
aprobata kVA		3,043.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3043.48

Avizul tehnic de racordare este valabil in urmatoarele CONDITII:

1. Racordarea la rețeaua electrică se face: mentinerea alimentarii existente prin liniile L0710 si L0711 din Statia Petrol Sud.

2. Punctul de delimitare a instalațiilor este: in St Petrol Sud, la papucii de racor cablu MT.

Masurarea energiei electrice se face: contor electronic si RC existente.

3. Durata de restabilire a alimentării în cazul unor întreruperi determinate de avarii în rețeaua electrică

3.1 în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare (ca urmare a defectării unui element al acesteia) în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare;

3.2 în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare (ca urmare a defectării unui element al acesteia) în condițiile nefuncționării, defectării sau absenței instalațiilor de automatizare, pentru conectarea prin efectuare de manevre a celei de-a doua căi de alimentare, durata maximă este pana la remedierea defectului;

3.3 în cazul întreruperii accidentale simultane a tuturor căilor de alimentare, prin defectarea unor elemente ale acestora sau a unui element de sistem, care conduce la scoaterea din funcțiune a tuturor căilor de alimentare, durata maximă de realimentare este timpul necesar pentru repararea sau înlocuirea elementelor afectate, respectiv pana la remedierea defectului.

4. (1) În conformitate cu H.G. nr. 867/2003, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică utilizatorul încheie contractul de racordare cu ENEL ELECTRICA DOBROGEA, și achită acestuia tariful de racordare reglementat.

(2) Valoarea tarifului de racordare, inclusiv TVA, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz, este de 0 lei (lei) din care TVA 0 lei (lei), rezultată din următoarele componente definite în H.G. nr.867/2003:

componenta A 0 (lei); componenta B 0 (lei); componenta C 0 (lei)

Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează, dacă este cazul, la încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de rețea execută lucrările prevăzute la punctul 1 cu forțe proprii sau pe bază de contract încheiat, după caz:

- a) cu un proiectant/constructor selectat de el conform prevederilor legale;
- b) cu un anumit proiectant/constructor atestat în condițiile legii, dacă acesta a fost ales de către utilizator, care a cerut în mod expres acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare; în acest caz tariful de racordare (respectiv componenta B) se recalculează în mod corespunzător pe baza rezultatelor negocierilor utilizatorului cu proiectantul/constructorul respectiv

(4) Lucrările pentru realizarea instalațiilor din aval de punctul de delimitare se execută pe cheltuiala utilizatorului, în condițiile legii, de către o persoană fizică/juridică autorizată/atestată pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(5) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

(6) Pentru încheierea contractului de racordare utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea (dupa caz).

- a) copie a prezentului aviz tehnic de racordare;
- b) autorizația de construire a obiectivului / acte care să ateste dreptul de folosință a acestuia, în copie și în original, care se restituie;
- c) originalele acordurilor proprietarilor pentru acces și execuție a lucrărilor de construire a instalației de racordare, respectiv pentru ocupare și/sau traversare de teren, în condițiile legii, atunci când instalația de racordare traversează sau ocupă un teren proprietate a utilizatorului sau a altor deținători;
- d) autorizația de construire a instalației de racordare la rețeaua electrică, în original;
- e) următoarele avize și acorduri prealabile de la organele abilitate, necesare pentru realizarea instalației de racordare, în original .:

(7) Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea de către utilizator a acordurilor și avizelor prevăzute la alin. (6) lit. d) și e) este obligația operatorului de rețea.

5. (1) Puterea aprobată prin aviz este avută în vedere pentru dimensionarea instalației de racordare.

(2) Puterea efectiv tranzitată prin instalația de racordare nu poate depăși puterea aprobată, indiferent de regimul de funcționare a utilizatorului.

(3) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice .

(4) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 3, el este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică.

(5) Schemele de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii prevăzute conform alin. (3)/(4) se avizează de către operatorul de rețea.

6. (1) La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare în care se cuprind obligații reciproce cu privire la exploatarea și întreținerea instalațiilor de racordare și de utilizare, urmărirea regimului de consum precum și sarcinile care revin utilizatorului din Normativul de reduceri manuale și din Normativul de limitări.

(2) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic.

7. Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare a efectelor funcționării receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate etc.).
8. În vederea reducerii consumului de energie reactivă din sistem, utilizatorul va lua măsuri pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările emise de ANRE. Neîndeplinirea acestei condiții atrage după sine suportarea de penalități conform reglementărilor în vigoare.
9. În cazul nerespectării prevederilor prezentului aviz tehnic de racordare, utilizatorului îi revine răspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unități sau altor utilizatori ai rețelelor electrice.
10. Prezentul aviz tehnic de racordare stă la baza contractului pentru serviciul de distribuție / de furnizare a energiei electrice și constituie parte integrantă a acestuia.
11. (1) Valabilitatea avizului tehnic de racordare, cu precizarea de la punctul 4, alin.(2), este de 25 ani de la data emiterii.
- (2) Avizul tehnic de racordare își pierde valabilitatea în următoarele situații:
- a) expiră perioada pentru care a fost emis;
 - b) se modifică datele utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;
 - c) avizele organelor abilitate, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv autorizația de construire pentru obiectiv și/sau pentru instalația de racordare, impun schimbarea soluției de racordare la rețeaua electrică;
 - d) în termen 12 luni nu a fost achitat tariful de racordare și încheiat contractul de racordare sau după caz, contractul de furnizare/distribuție sau formele de angajare a executării lucrărilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la rețeaua electrică
- 12. Alte condiții:**

Ing. Sef U.T.R.

ing. Daniel



Intocmit

Ing. Alex Parfinov

Tariful pentru eliberarea ATR a fost achitat cu chitanța nr. 3047 din 11/05/2007 în valoare de 70.44 lei.

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de este de lei, din care componenta A lei ;
componenta B lei; componenta C lei
a fost achitat cu factura nr. Semnătura

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 241244 Constanța

Nr. cerere	65234
Ziua	27
Luna	04
Anul	2021

Cod verificare
100103829046



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Constanta, Nr. LOT I, Jud. Constanta

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	241244	Din acte: 5.175 Masurata: 4.466	

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr.	Adresa	Observații / Referințe
A1.2	241244-C2	Loc. Constanta, Jud. Constanta, Reionala Constanta - statie pompare titei Sud 2	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:116 mp; S. construita desfasurata:116 mp; Cladire intretinere si lucru, edificata in anul 1970 si contruita din caramida cu fundatie de beton

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
62152 / 29/06/2015		
Certificat Atestare A Dreptului De Proprietate nr. MO 3647, din 19/09/1997;		
B2	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1	A1
1) SC CONPET SA PLOIESTI		
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 235708/Constanta, inscrisa prin incheierea nr. 11337 din 22/07/2004;		
41420 / 26/03/2019		
Act Administrativ nr. T26435, din 25/03/2019 emis de SPIT CONSTANTA; Act Administrativ nr. CF 241244, din 29/06/2015 emis de BCPI Constanta;		
B5	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1	A1.2
1) CONPET SA , CIF:1350020		

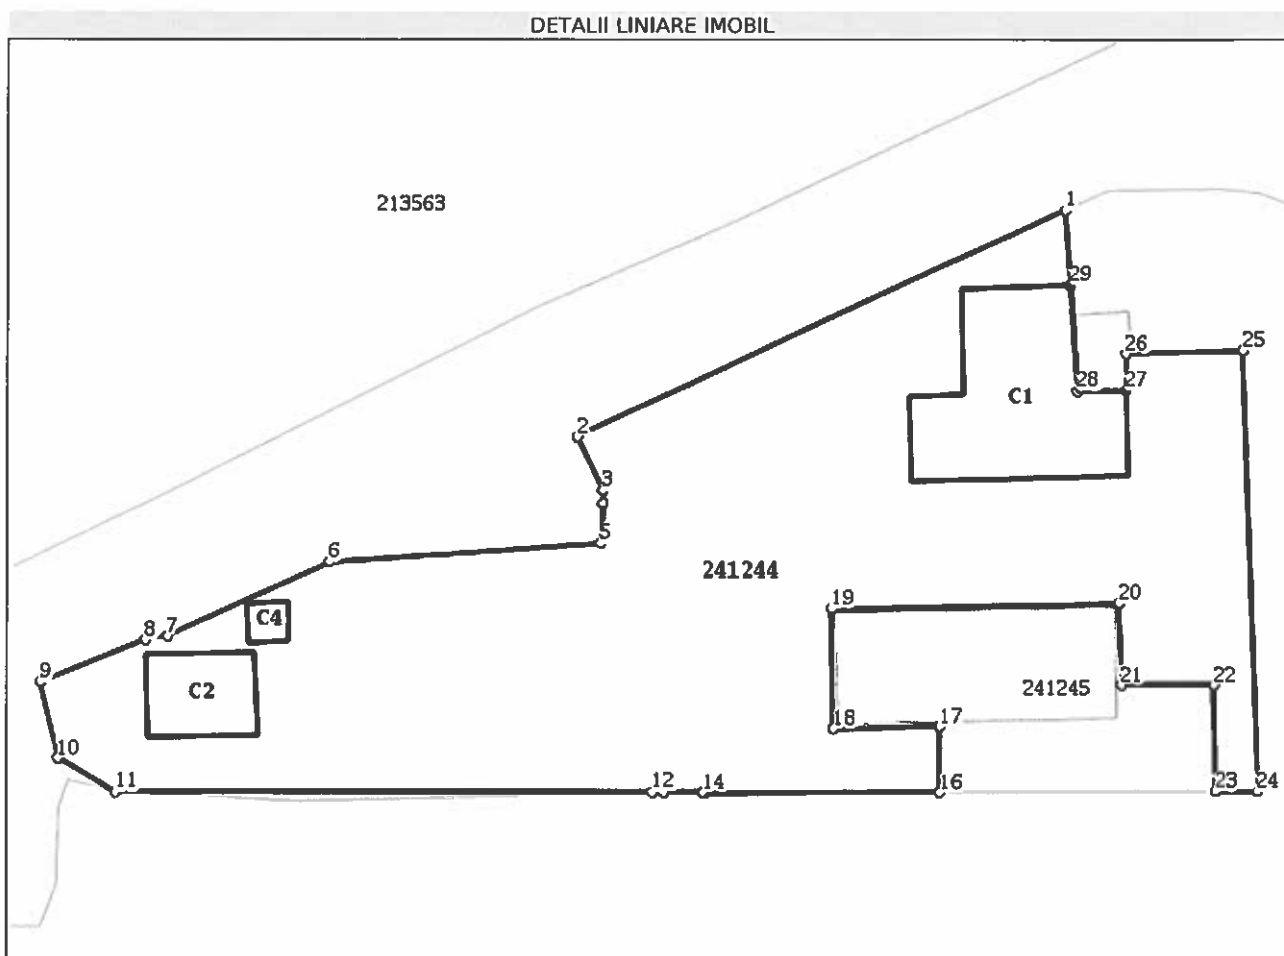
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
241244	Din acte: 5.175 Masurata: 4.466	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**Date referitoare la teren**

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	4.466	-	-	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	241244-C1	construcții industriale și edilitare	379	Fara acte	S. construita la sol: 379 mp; Sala dispeceri
A1.2	241244-C2	construcții industriale și edilitare	116	Cu acte	S. construita la sol: 116 mp; S. construita desfasurata: 116 mp; Clădire intretinere și lucru, edificata în anul 1970 și contruita din caramida cu fundatie de beton
A1.4	241244-C4	construcții industriale și edilitare	20	Fara acte	S. construita la sol: 20 mp; Remiza PSI

Lungime Segmente**1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.**

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	59.96
3	4	1.451
5	6	30.304
7	8	2.537
9	10	8.752
11	12	59.98
13	14	4.349
15	16	26.43
17	18	11.814
19	20	32.005
21	22	10.456
23	24	4.765
25	26	13.236
27	28	5.52
29	1	8.464

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
2	3	6.7
4	5	4.485
6	7	20.003
8	9	12.67
10	11	7.445
12	13	1.282
14	15	0.254
16	17	7.399
18	19	13.484
20	21	9.224
22	23	11.981
24	25	49.551
26	27	4.14
28	29	11.886

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa **www.ancpi.ro/verificare**, folosind codul de verificare online disponibil în anet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/04/2021, 14:24