



A. Detaliu pentru imbinare teava - banda din OI-Zn
(electrod vertical - electrod orizontal) prin sudare

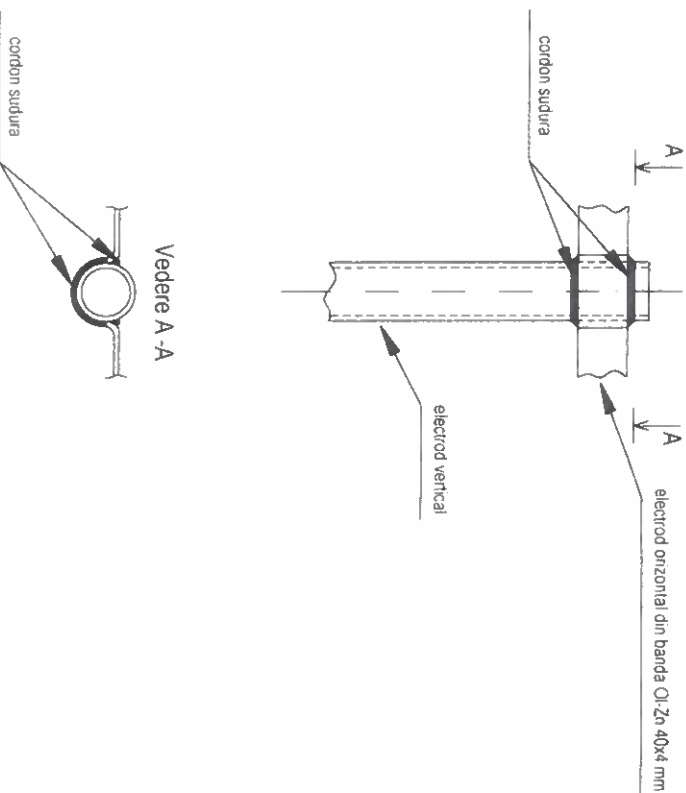


Vedere A - A

B. Detaliu pentru imbinare banda - banda din OI-Zn prin sudare

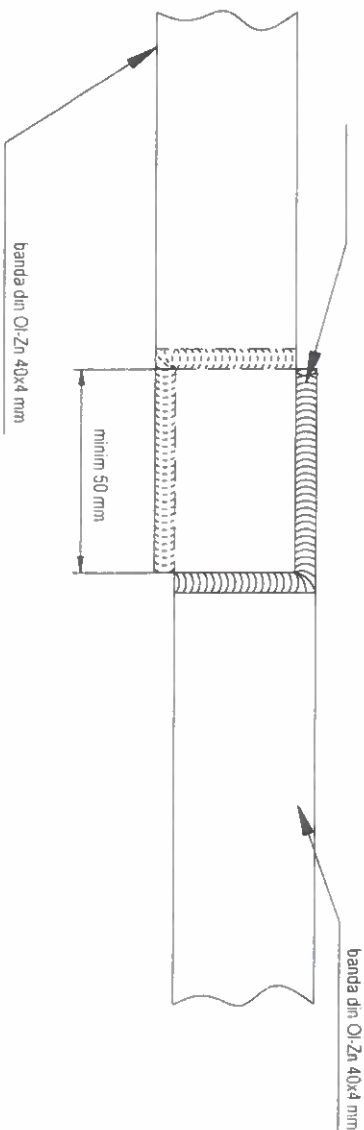

C. Detaliu pentru imbinare prin suruburi din oțel cu cupru

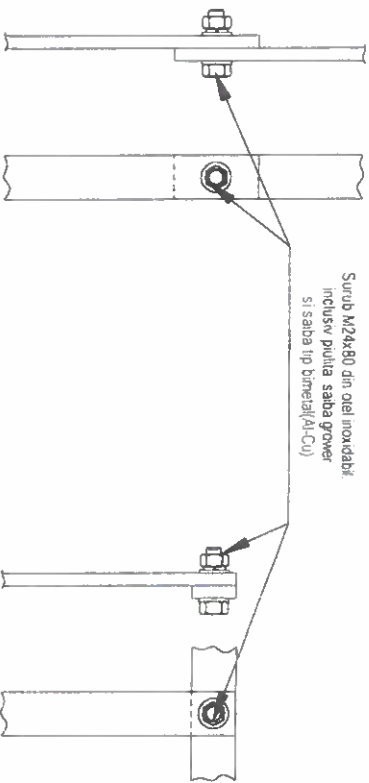


D. Detaliu pentru imbinare prin suruburi oțel - oțel



Vedere B - B




Vedere C - C

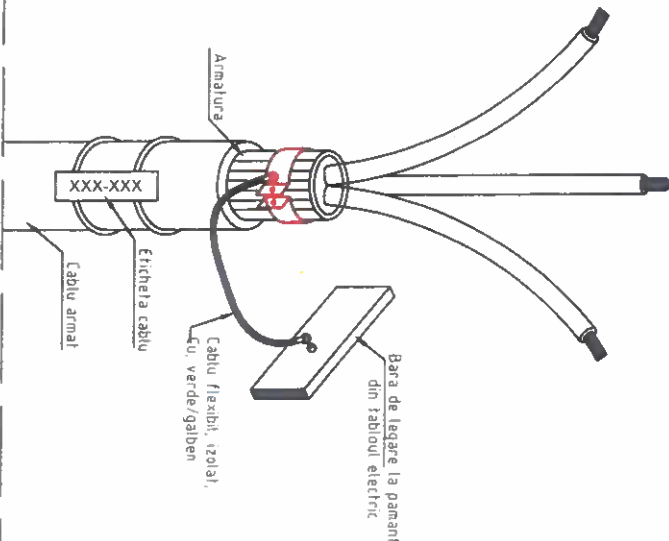E. Detaliu legarea la pamant a armaturilor cablurilor electrice in tablou



Autoritatea Națională de Reglementare
în domeniul Energiei
COȘAREANU MARIANA
CNP: 2681112182812
Verificator de proiecte de instalații electrice
Adm. nr. 11/ 2019/02 / 2019
Valabilă până la data de : 12.04.2029

S.C. SWISO ELECTRIC S.R.L.
PROIECTARE
FLORENTIN TI - PROIECTARE

		Proiectat	Ionescu Octavian	
		Desenat	Radulescu Andrei	
		Verificat	Dragomir Mariana	
		Aprobat	Lazaroaia Bogdan	
Rev.	Data	Descrierea reviziei		
<div>COMPET BENEFICIAR: S.C. COMPET S.A. - PLOIESTI nr. 1444/1944, nr. 1-5, 198139 Proiect: Inst. Proiectare Romania</div> <div>ELECTRIC SWISO</div> <div>S.C. SWISO ELECTRIC S.R.L. Proiectare, executie, instalatii electrice si termice, PRAVA 0.4 - 20 kV</div>				

"Reabilitare iluminat cuve booster Statia Constanta, Sector Constanta - Baraganu"

amplasata in Judetul Constanta. Mun. Constanta, incinta Oii Terminal - Instalatii tehnologice COMPET SA

Document: Priza de pamant - detalii de executie

Document nr.: 010-COMPET-SWE-06-R0

Faza: PT+IDe - Nr.: 10/2024

Fila: 1 din 1

Format: A3

Scara: %

Nota: Toate imbinarile sudate pentru conductoarele din banda de oțel galvanizat - electrozi din teava din oțel galvanizat, banda din oțel galvanizat - banda din oțel galvanizat și imbinările cu suruburi se vor realiza conform cerințelor din STAS 4102-85.