


SECTIUNE A - A

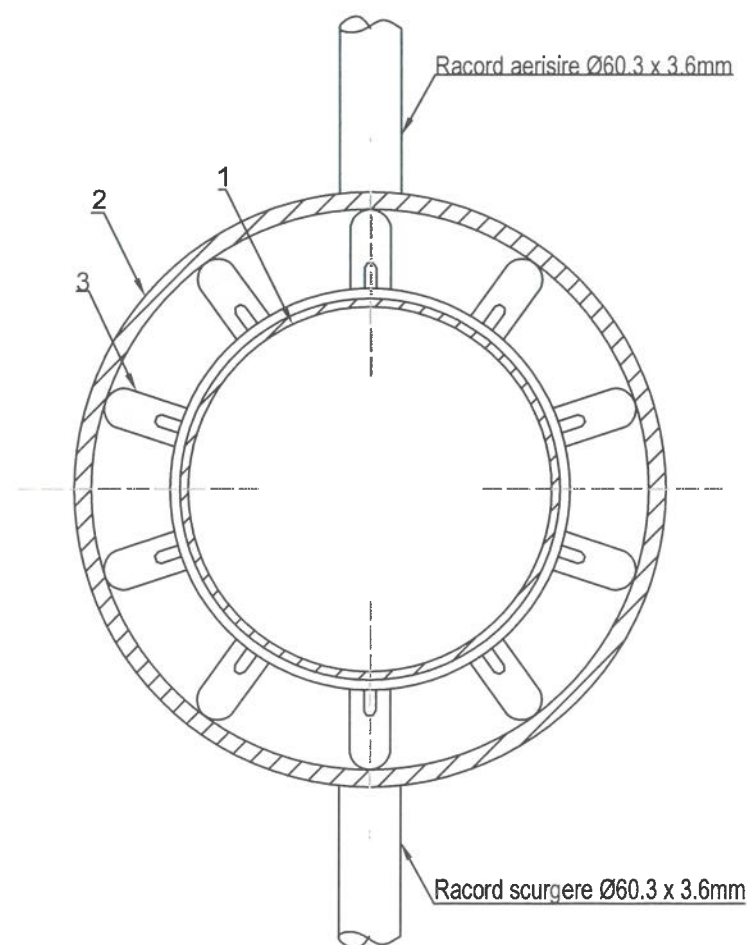

# LEGENDA:

- Conducta otel Ø24"
- Tub protector Ø32"
- Inele distantiere ALTA tip M/N Ø32" / Ø24"

## NOTA:

La executie se vor respecta urmatoarele normative:

- SR 7335-6:1998 Protectie anticoroziva. Constructii metalice ingropate. Protejarea conductelor la subtraversari.
- Conductele de aerisire vor fi protejate la exterior cu izolatie intarita din polietilena (altene) pe portiunea subterana si prin grunduire si vopsire cu vopsea pe portiunea aeriana.
- Conductele de scurgere vor fi protejate la exterior cu izolatie intarita din polietilena.
- Inelele distantiere se monteaza la distanta de 1.0m intre ele. La capete se monteaza cate doua la distanta de 0.50m fata de capat tub protector.
- Izolarea anticoroziva a tubului protector, se va face cu benzi aplicate la cald/ rece, rasina epoxidica si fibra de sticla, in 5 straturi, cu suprapunere 50%, grosime min. 4.0 mm.

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.			Beneficiar:	Pr. nr.
			CONPET S.A. PLOIESTI	414/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Faza PT+CS+DE
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data:	PROTECTIE CONDUCTA Ø24" CU TUB PROTECTOR Ø32"
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin		2024	
				Pl. nr. 7