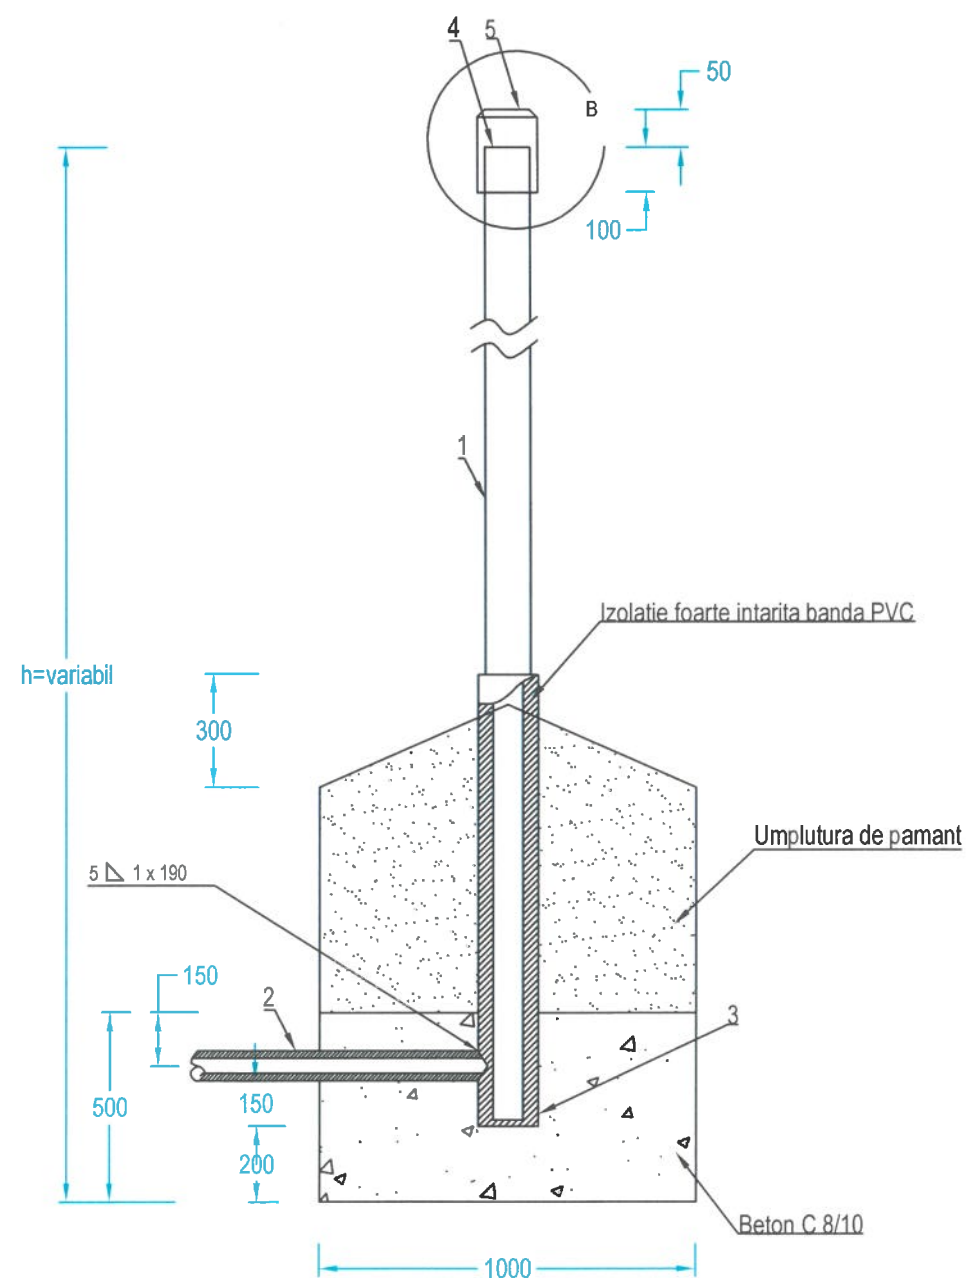
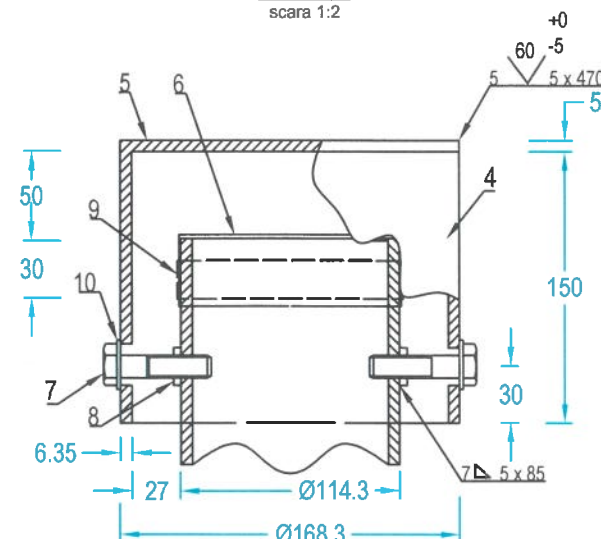
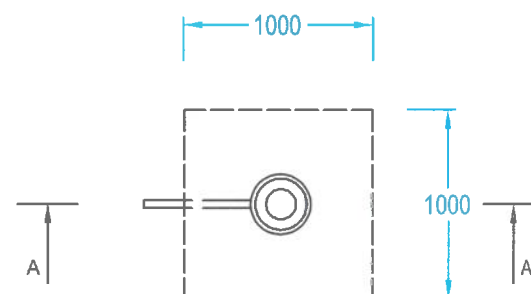


DETALIU DISPOZITIV DE AERISIRE

Sectiune A - A
scara 1:20Detaliul B
scara 1:2Vedere in plan
scara 1:2

h (m)	3.90m	4.40m	4.90m	5.40m	5.90m	Volum beton
Greutate (Kg)	74.90	83.20	91.50	99.80	108.10	0.50m³ / buc

Poz.	DENUMIRE	STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII
1	TEAVA AERISIRE	SR EN ISO 3183:2020	1	L 245N	Ø114.3 x 4 x h
2	RACORD	SR EN ISO 3183:2020	1	OLT 35 STAS 8185-88	Ø60.3 x 3.6mm
3	FUND DREPT		1	OL 37.2 K STAS 8183:80	5 x 120 x 120 mm SR EN 10029:2011
4	CAPAC	SR EN ISO 3183:2020	1	L 245N	Ø168.3 x 6.35 x 150
5	FUND DREPT		1	OL 37.2 K STAS 8183:80	5 x 170 x 170 SR EN 10029:2011
6	SITA "DAVIS"	SR ISO 3310-1:2000	1		140 ochiuri /cm²
7	SURUB M16 x 46	SR EN ISO 4016:2011	2	OLC 35 SR EN 10083-2:2007	
8	PIULITA B M16	SR EN ISO 4034:2013	2	OLC 25 SR EN 10083-2:2007	
9	COLIER FALTUIT		1		Ø30 x 1.0 x 350mm
10	SAIBA GROWER N16	SR 7666-2:1994	2	OLC 55A	

NOTA:

- Pentru fundatii se va folosi beton C 8/10
- Sapatura de pamant va fi bine compactata in sapaturi de 10 - 20 cm
- Sita "Davis" se compune din doua tesaturi suprapuse din sarma de 0.3.....0.4 mm grosime si 144 ochiuri/cm².
- Tesatura din sarma aleasa 0.5 corespunde conditiilor de mai sus avand sarma cu grosimea 0.34 mm cu 142 ochiuri/cm².
- Sudurile vor fi executate electric cu electrozi E35.2 B SR EN 499.

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
Asocierea S.C. SNIF PROIECT S.A. S.C. ATANASIU & SKILLS S.R.L.				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
Pr. nr. 414/2022				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:20 1:2	"Inlocuirea a doua tronsoane din conducta Ø24" Baraganu - Rafinarie Petrobraz, subtraversare paraul Leaotul (cca. 100 m subtraversare paraul Leaotul și cca. 464 m aflati în proximitatea localitatii Pietrosani, rest din investitia anterioara de 1700 m realizata în anul 2020)"
Sef proiect	Ing. Atanasiu Dragos			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2024	DETALIU DISPOZITIV DE AERISIRE
Proiectat	Ing. Vlasceanu Catalin			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 22